


Przekrój A - A


Przekrój B - B

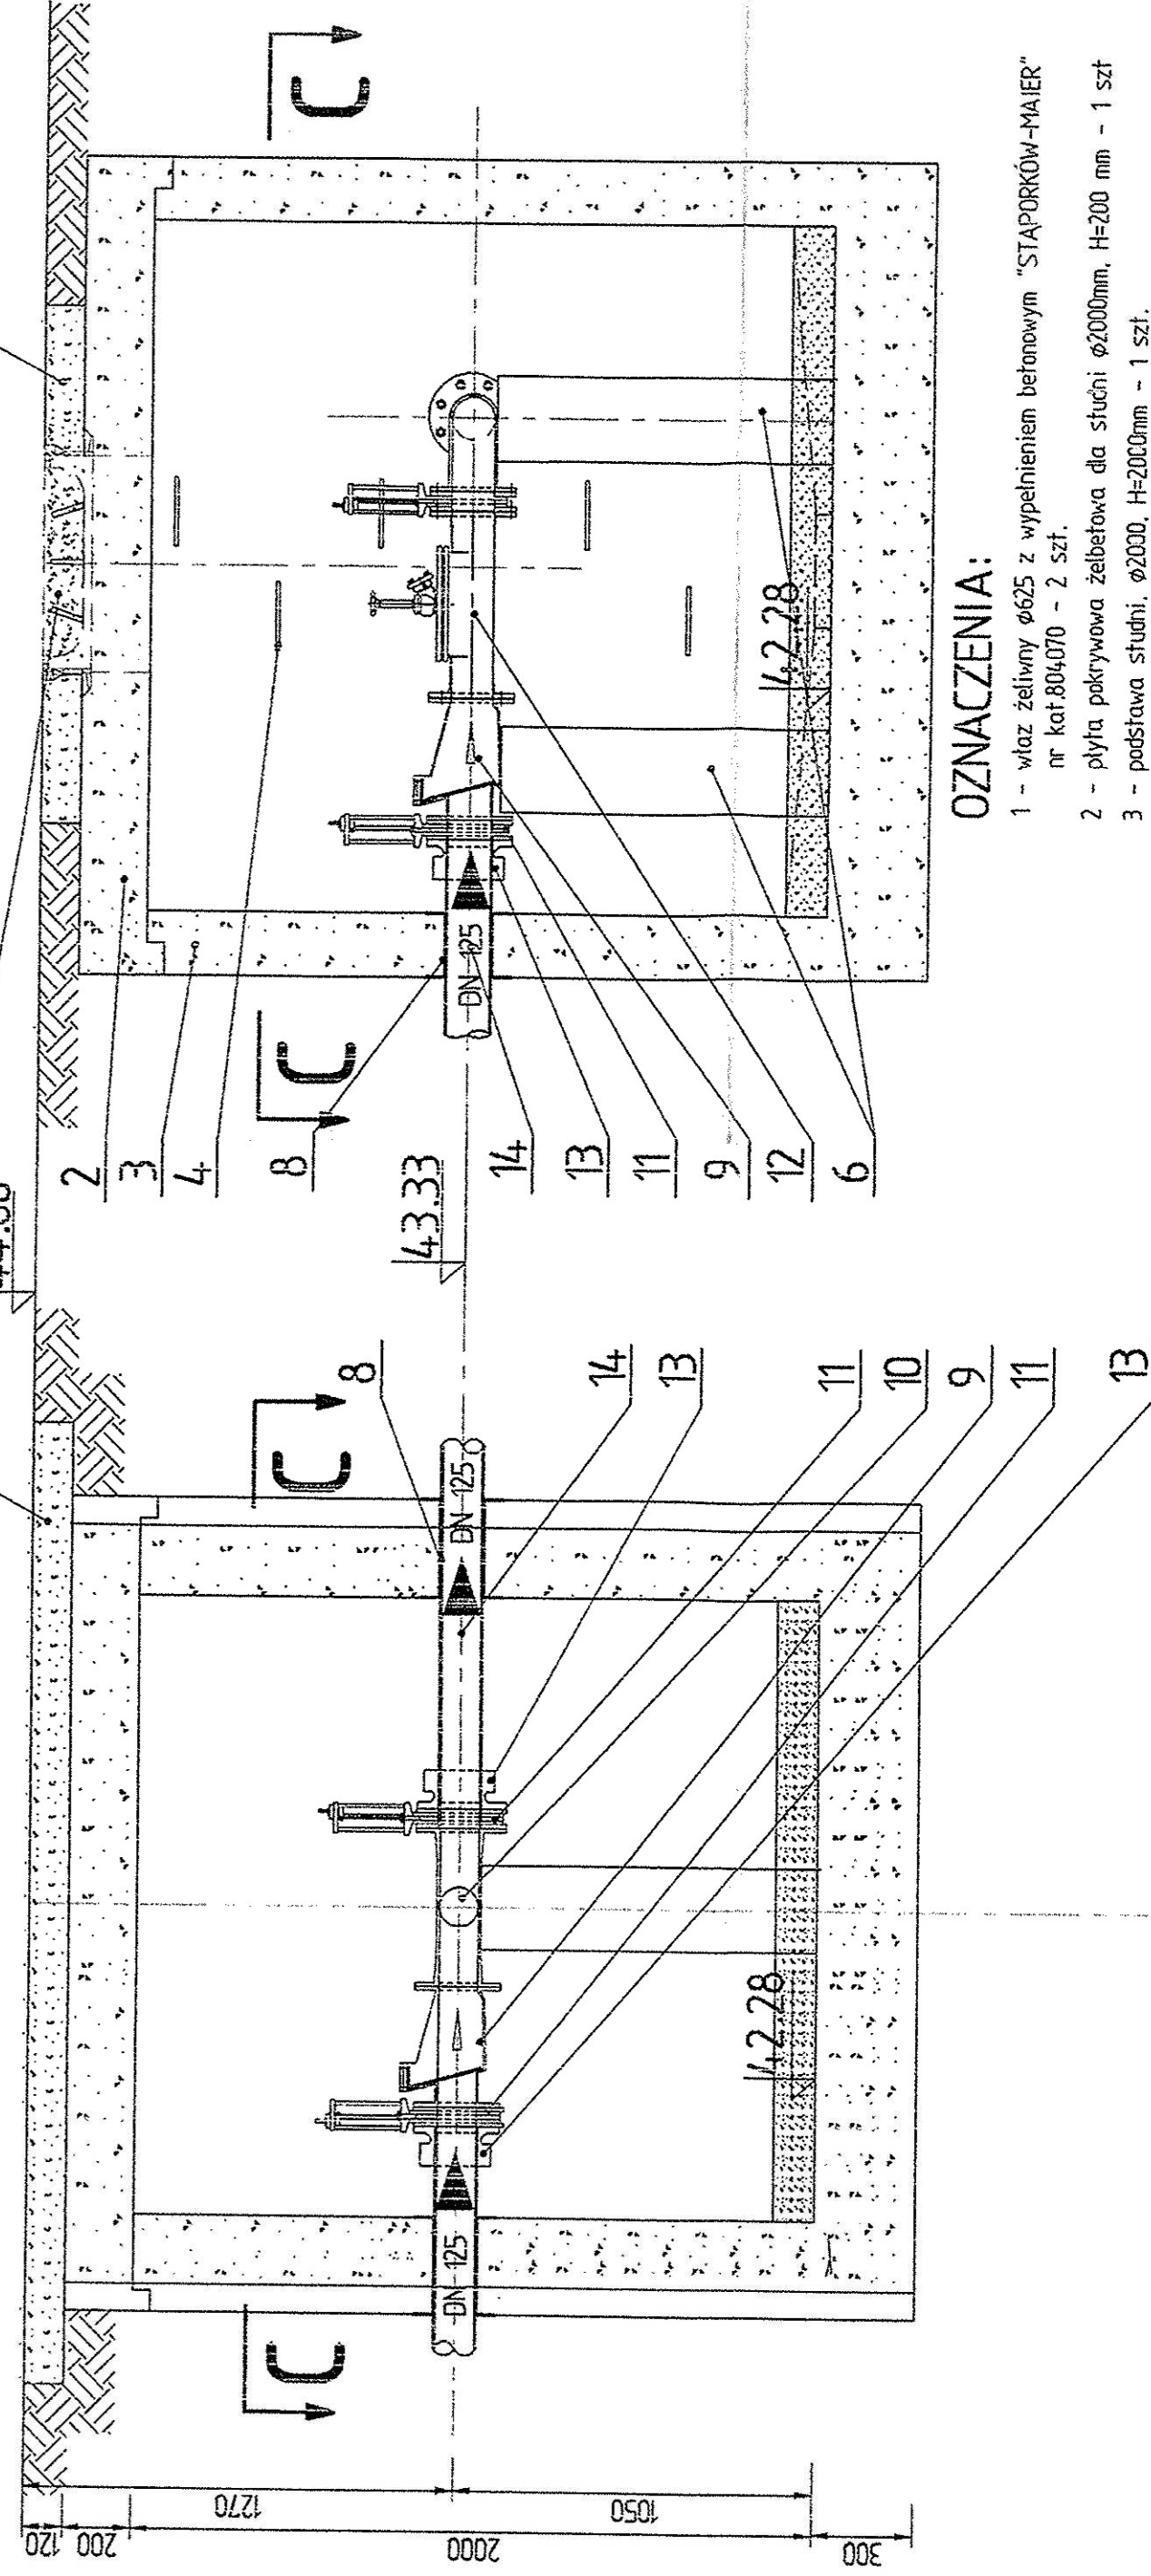

# OZNACZENIA:

- 1 - właz żeliwny Ø625 z wypełnieniem betonowym "STAPORKÓW-MAIER" nr kat.804.070 - 2 szt.
- 2 - płyta pokrywowa żelbetowa dla studni Ø2000mm, H=200 mm - 1 szt
- 3 - podstawa studni, Ø2000, H=2000mm - 1 szt.
- 4 - stopnie żelazowe żeliwne - 12 szt
- 5 - zagłębienie w dnie studni
- 6 - podpora - 2 szt.
- 7 - obudowa betonowa włazów B15 - 1500x2800mm
- 8 - przejście szczelne przez ścianę dla średnicy DN 125 - 3 szt
- 9 - zawór zwrotny AWASTOP f-m "STRATE" Dn 125 - 2 szt.
- 10 - trójnik kolanowy Dn 125/125 nr kat. 8510 f-m "HAWLE" - 1 szt.
- 11 - zasuwka nożowa Dn 125 nr kat. 3600 f-m "HAWLE" - 4 szt.
- 12 - czyszczak rewizyjny kolanowy typu RS z zaworem hydraulicznym PN10, Dn 125, f-m "COROL" - 1 szt.
- 13 - Kolan specjalny "SYSTEM 2000" Dn 125 nr kat. 0400 f-m "HAWLE" - 3 szt.
- 14 - rurociąg łączny DN 125 PE, SDR 17.6 PE 100

Przekrój C - C



ARKUSZ NR 11

Pracownia Projektowa - Usługowa  
Halina Nowak  
66-400 Gorzów Wlkp ul. Pomorska 34  
tel. 0-95 7525 405 ; fax 0-957 524 795  
e-mail: opkn@opkn.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ASISTENT:	mgr inż. T. Chmiel	mgr inż. J. Mandził
PROJEKTANT:	mgr inż. A. Strzelecki	mgr inż. H. Nowak
PROJEKTANT:	mgr inż. H. Nowak	mgr inż. M. Kucharski
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. M. Kucharski	

Kanalizacja sanitarna - rurociągi tłoczne  
na trasie: Pieski - Kursko - Zamość  
Gorzyna - Wojciechów - O.S. w Św. Wojciechu  
SANITARIA

Rysunek szczegółowy  
Komora zasuw - Kz1  
120 Gorzów Wlkp. 07.2004 r.  
K-2/03