


		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku	Przebudowa istniejącej jednotorowej linii 110 kV relacji Miedzyrzecz - Skwierzyna dz. 262 obr. Żółwin 6			
Obiekt	Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Miedzyrzecz - Skwierzyna			
Inwestor				
Skala 1:2000	Projektant	mgr inż. Przemysław Maruń		
Data 03.2015	Sprawdził	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
	Opracował	nr ewid.: ZAP/0126/P/OOZ/23		


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Z-^{SC}6./2015
 Burmistrza Międzyrzecza
 z dnia 08. lipca 2015 r.





2258/37

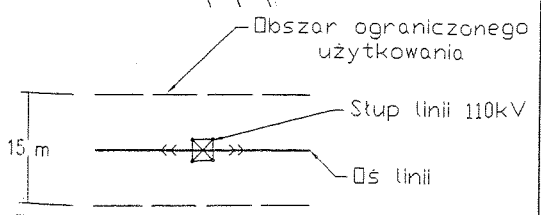


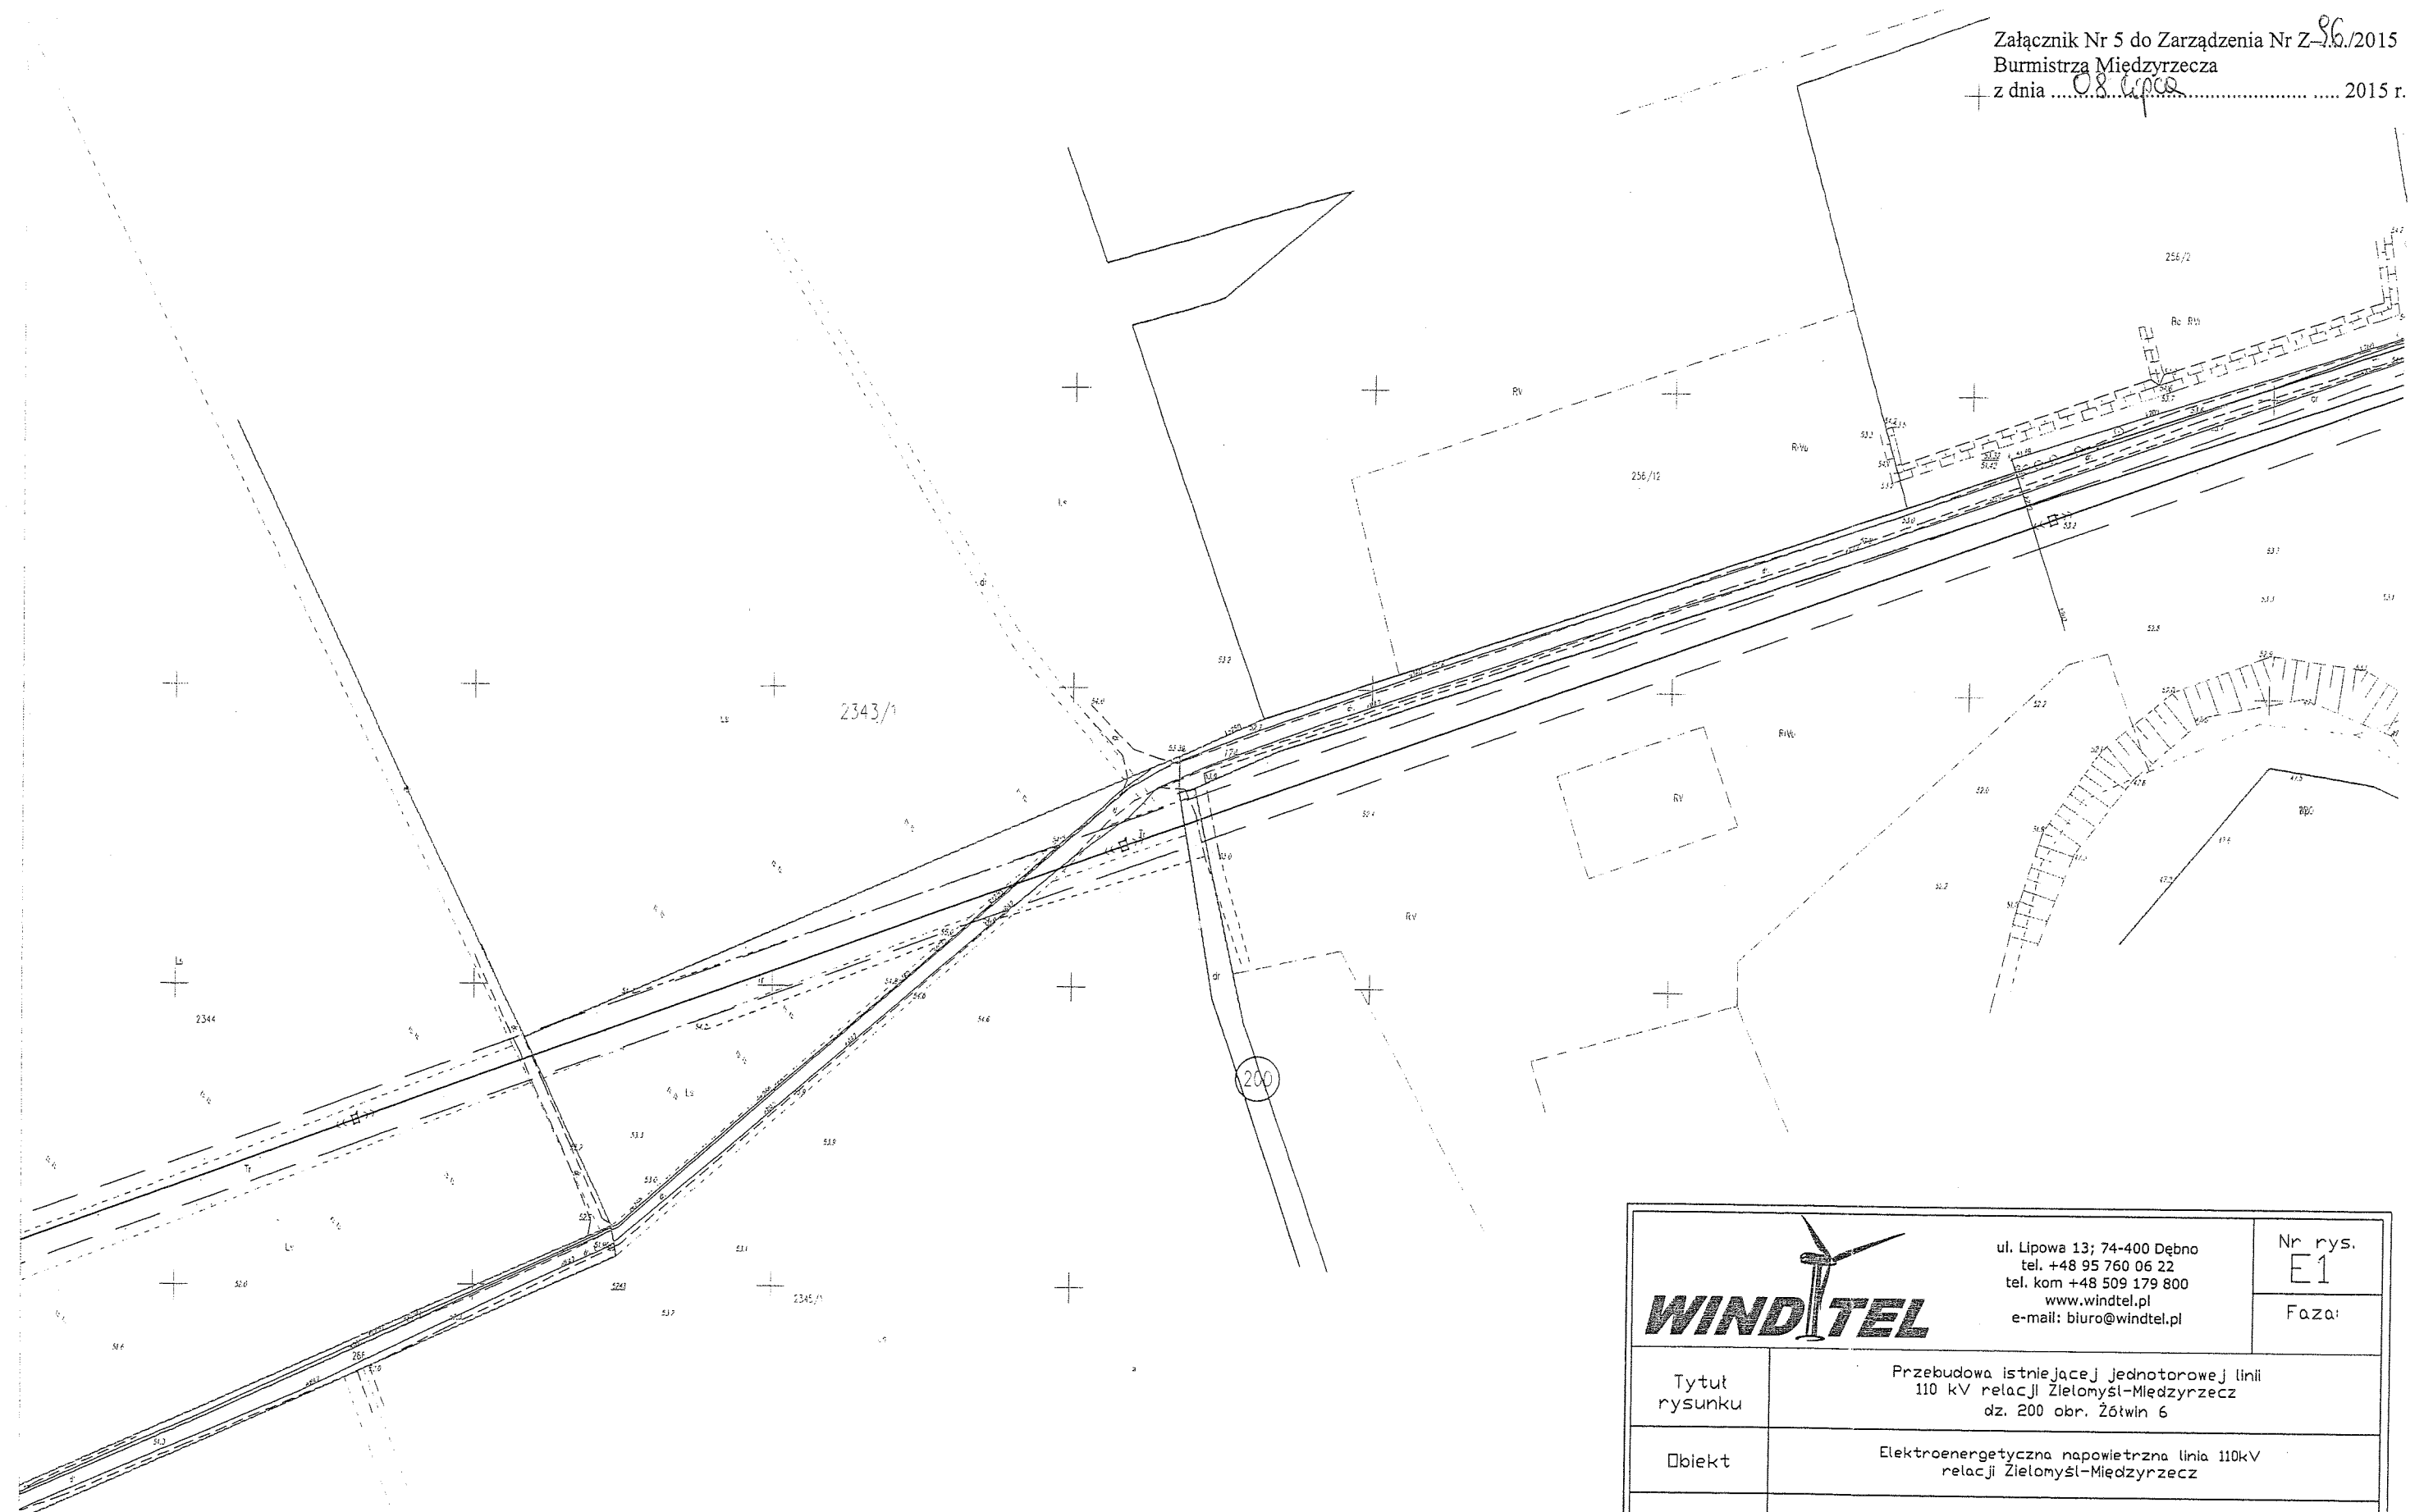
		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku	Przebudowa istniejącej jednorodowej linii 110 kV relacji Międzyrzecz - Skwierzyna dz. 115 obr. Kalsko 2			
Obiekt	Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Międzyrzecz - Skwierzyna			
Inwestor				
Skala 1:2000	Projektant	mgr inż. Przemysław Mazur		
Data 03.2015	Sprawdził	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
	Opracował	nr ewid.: ZAP/0126/POOE/13		

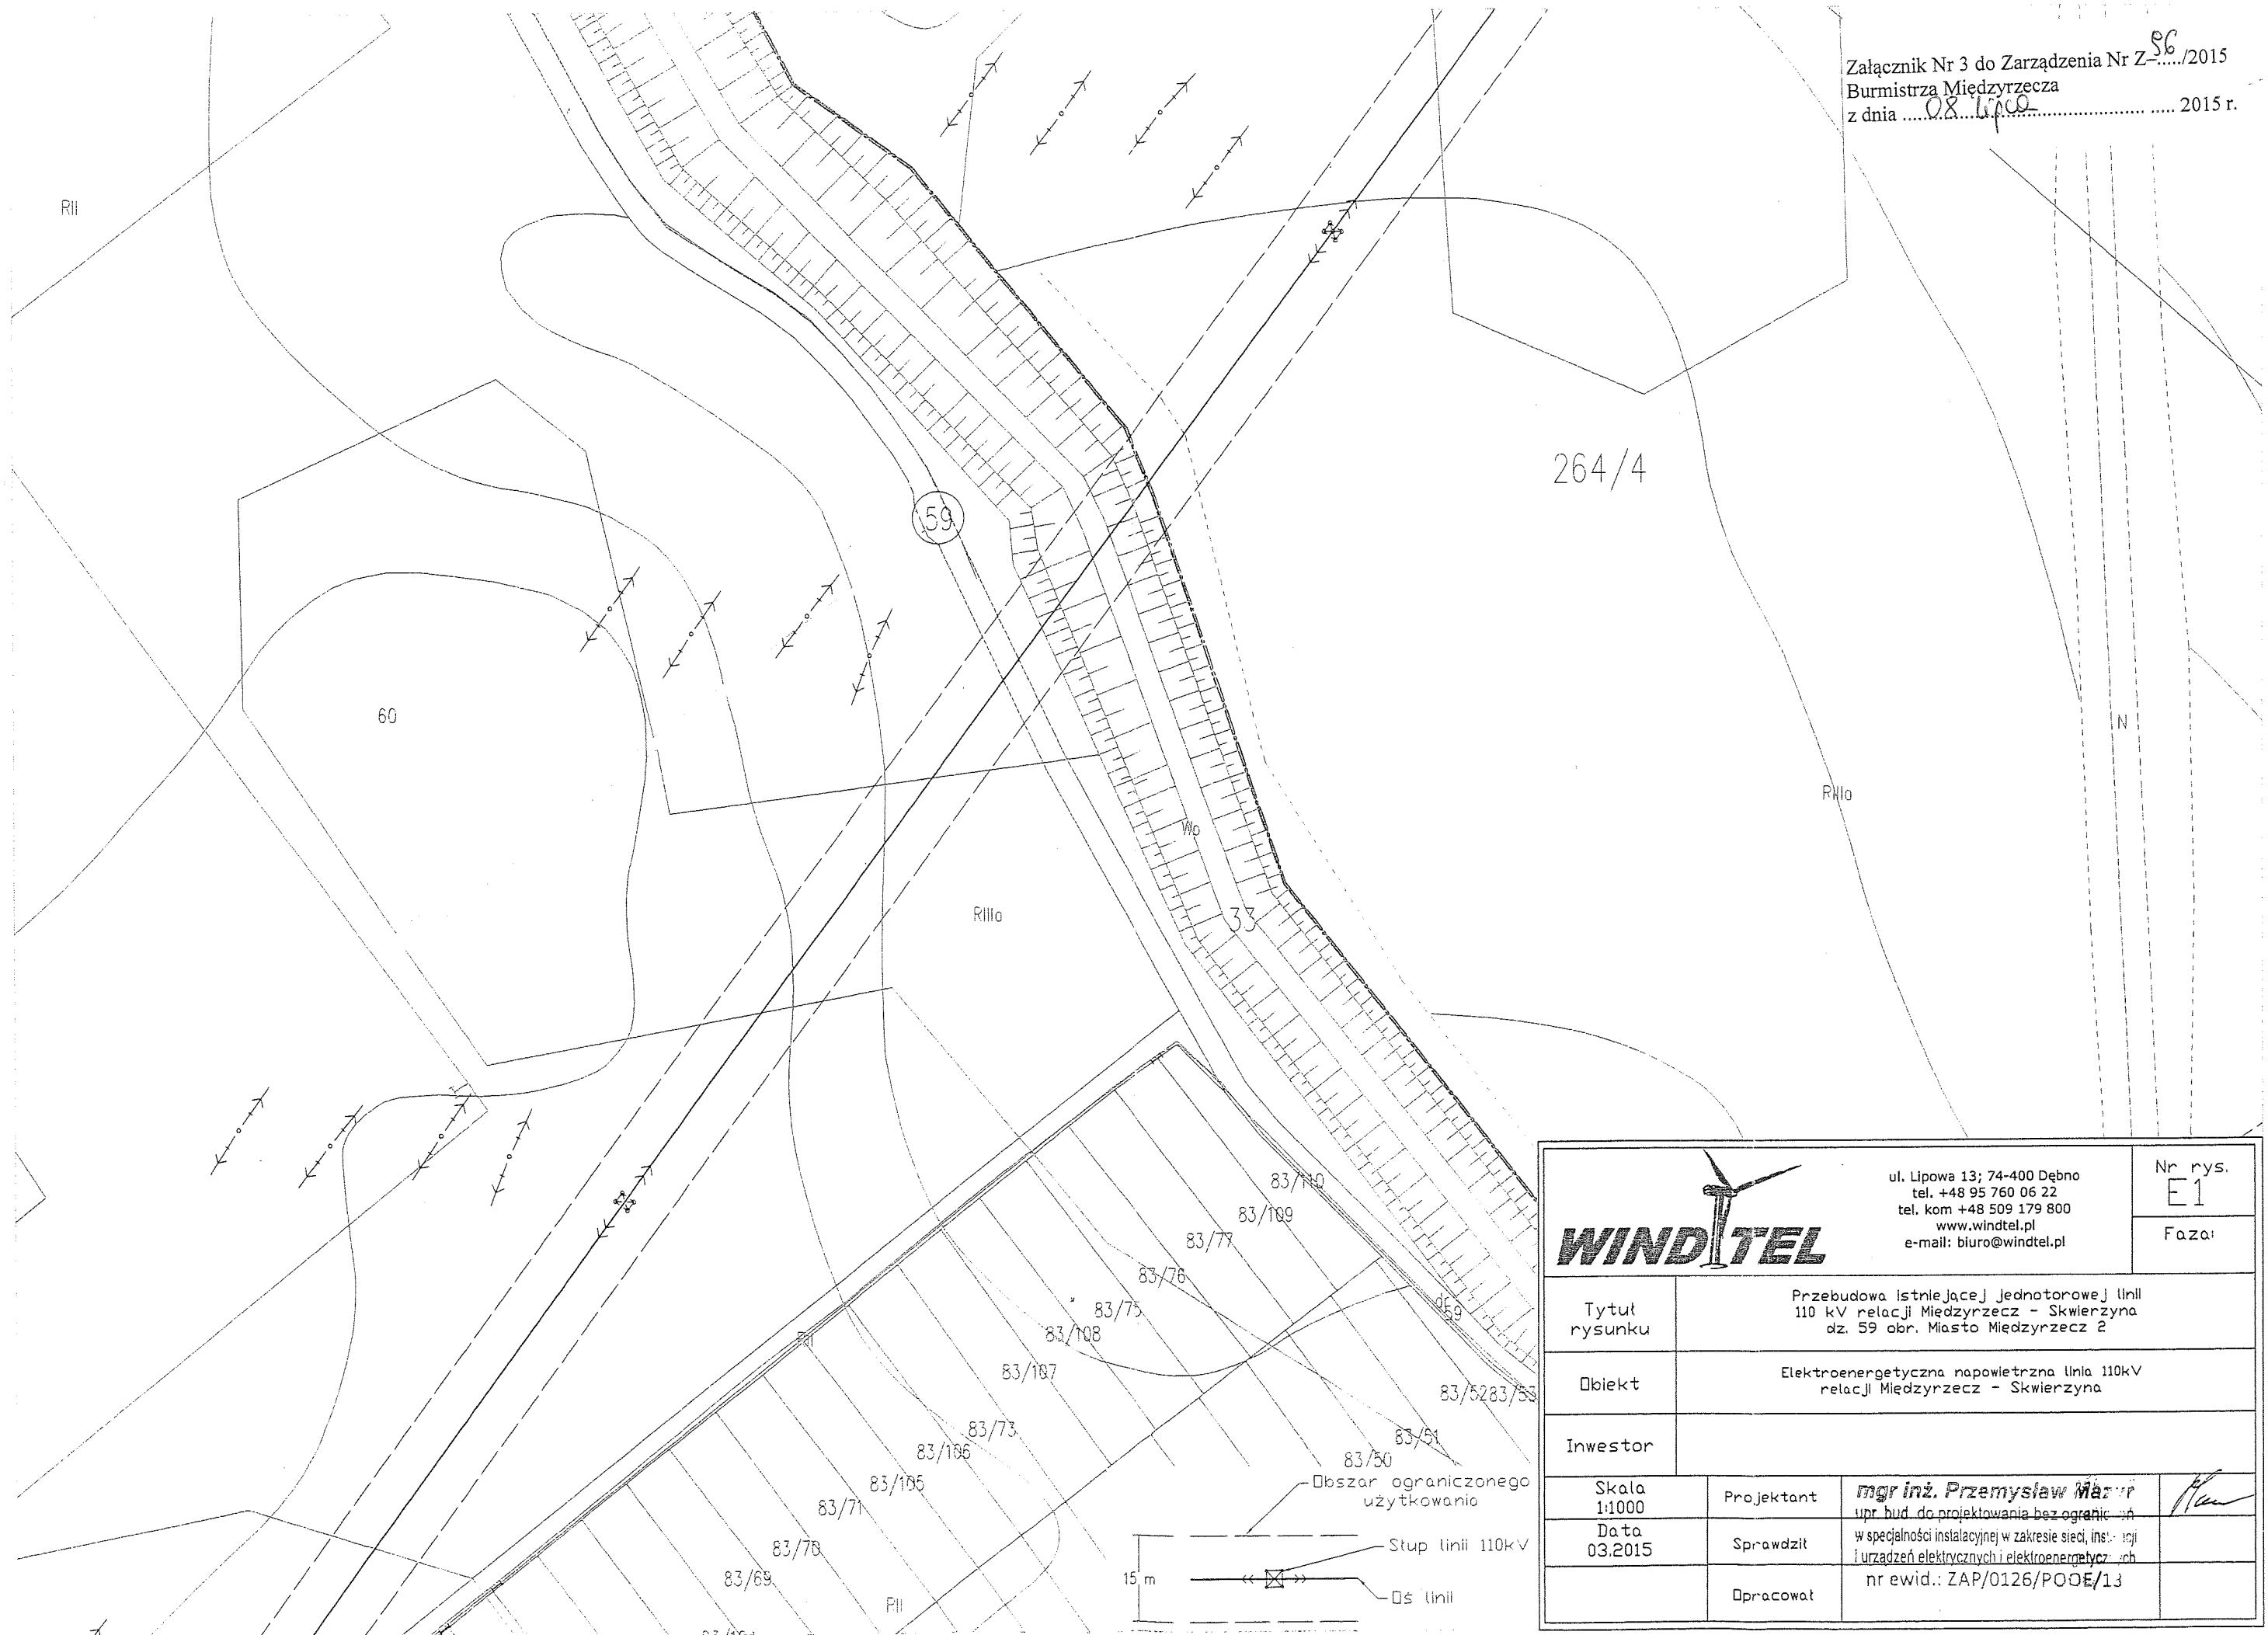


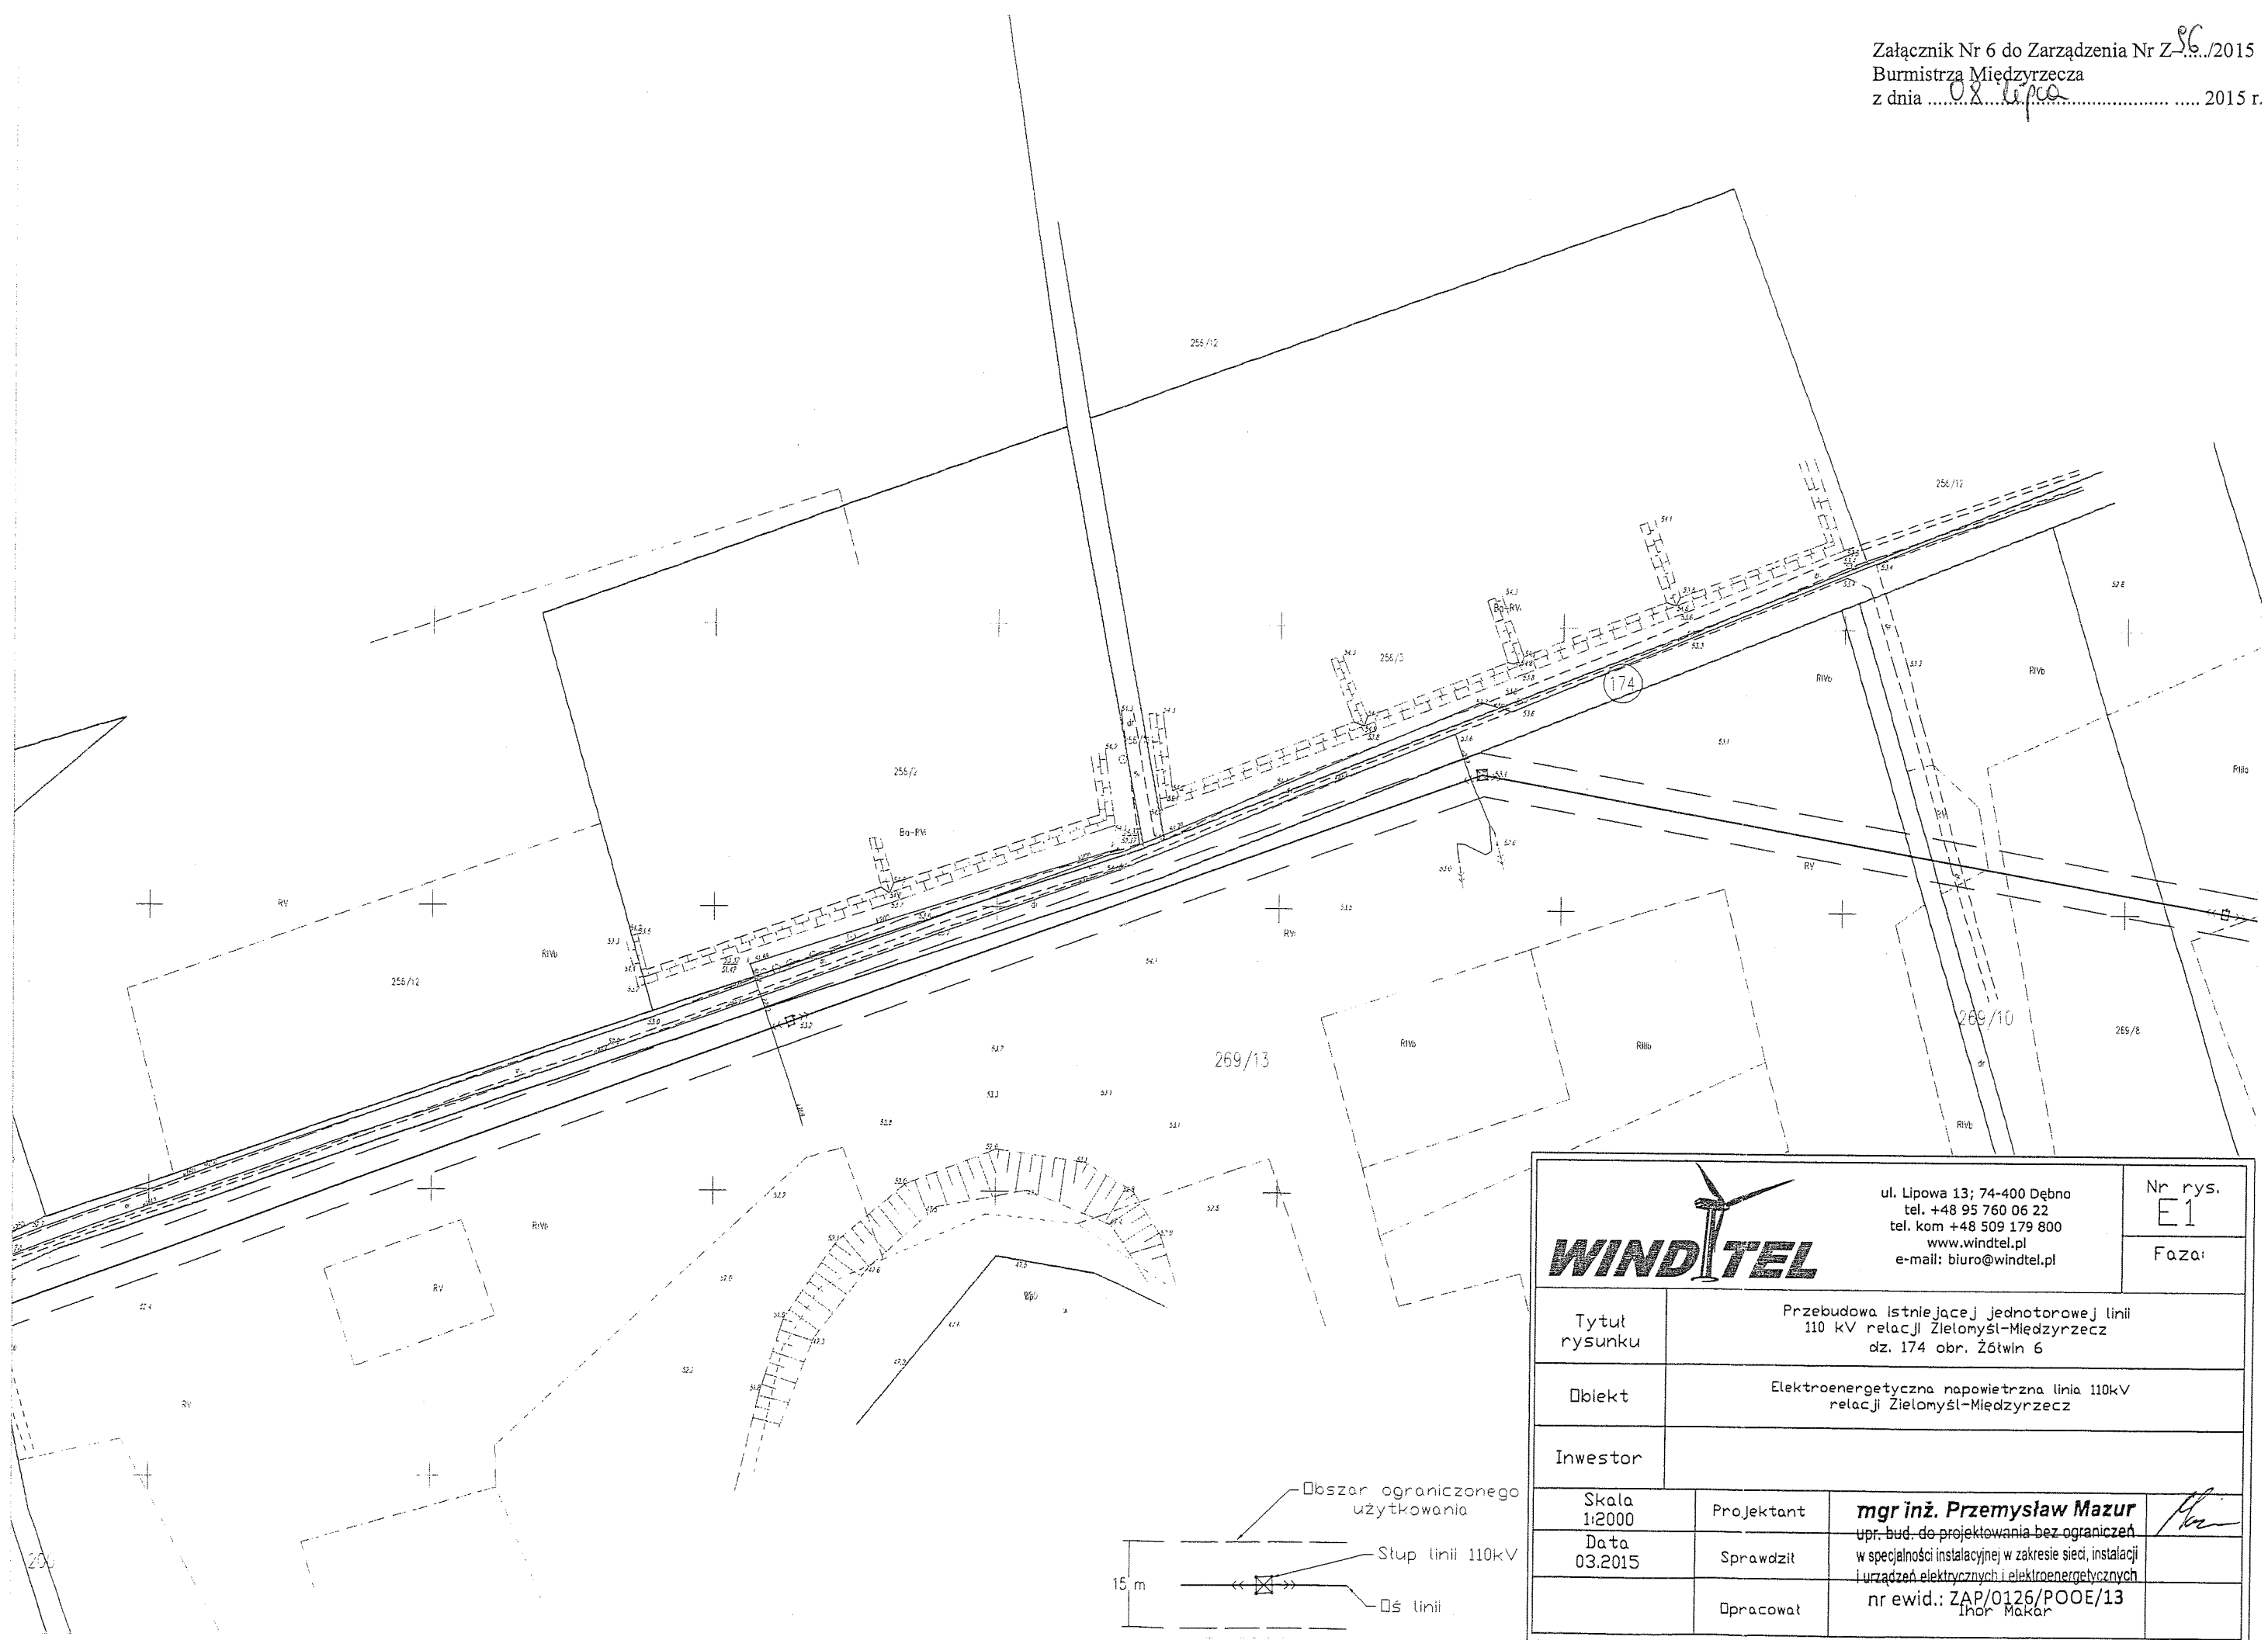
		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku	Przebudowa istniejącej Jednоторowej linii 110 kV relacji Międzyrzecz - Skwierzyna dz. 59 obr. Miasto Międzyrzecz 2			
Obiekt	Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Międzyrzecz - Skwierzyna			
Investor				
Skala 1:1000	Projektant	mgr inż. Przemysław Marzec		
Data 03.2015	Sprawdził	w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
	Opracował	nr ewid.: ZAP/0126/PODF/13		

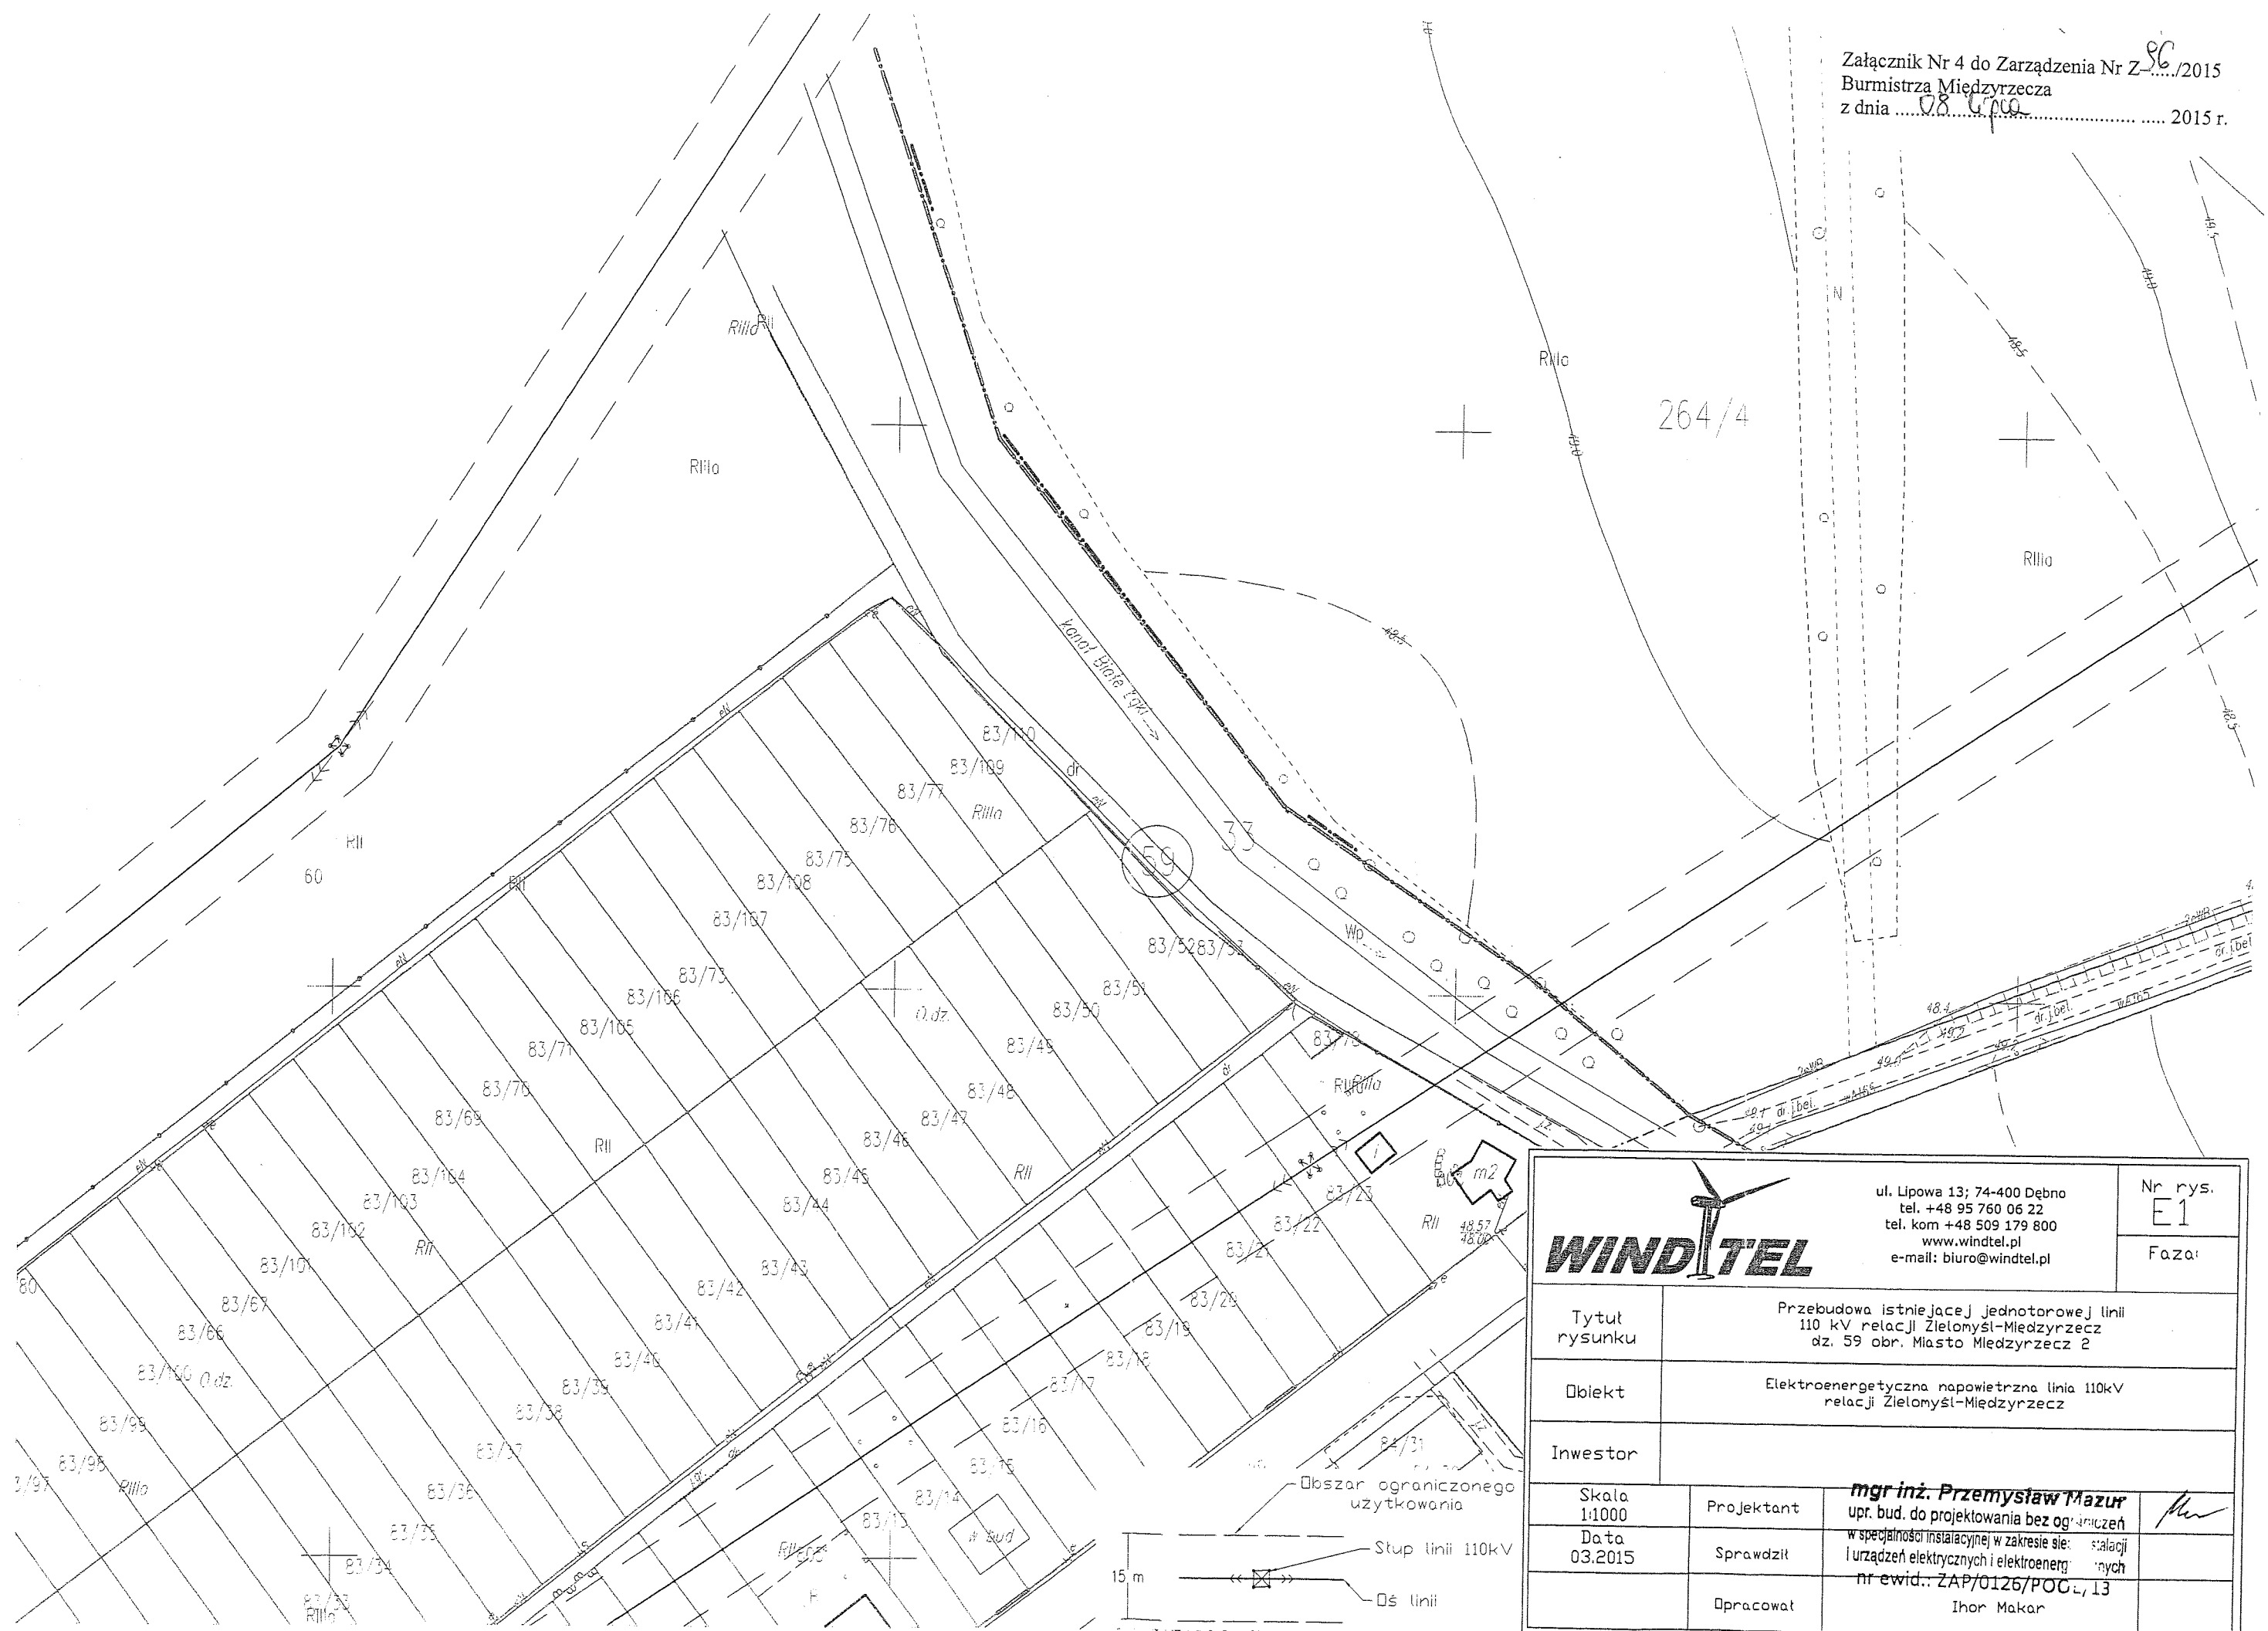





		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
		Faza:		
Tytuł rysunku	Przebudowa istniejącej jednorodowej linii 110 kV relacji Zielonyśl-Międzyrzecz dz. 59 obr. Miasto Międzyrzecz 2			
Obiekt	Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Zielonyśl-Międzyrzecz			
Inwestor	mgr inż. Przemysław Mazur Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, stacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: ZAP/0126/POGŁ/13			
Skala 1:1000	Projektant	Data 03.2015	Sprawdził	Opracował
		Ihor Makar		Ihor Makar




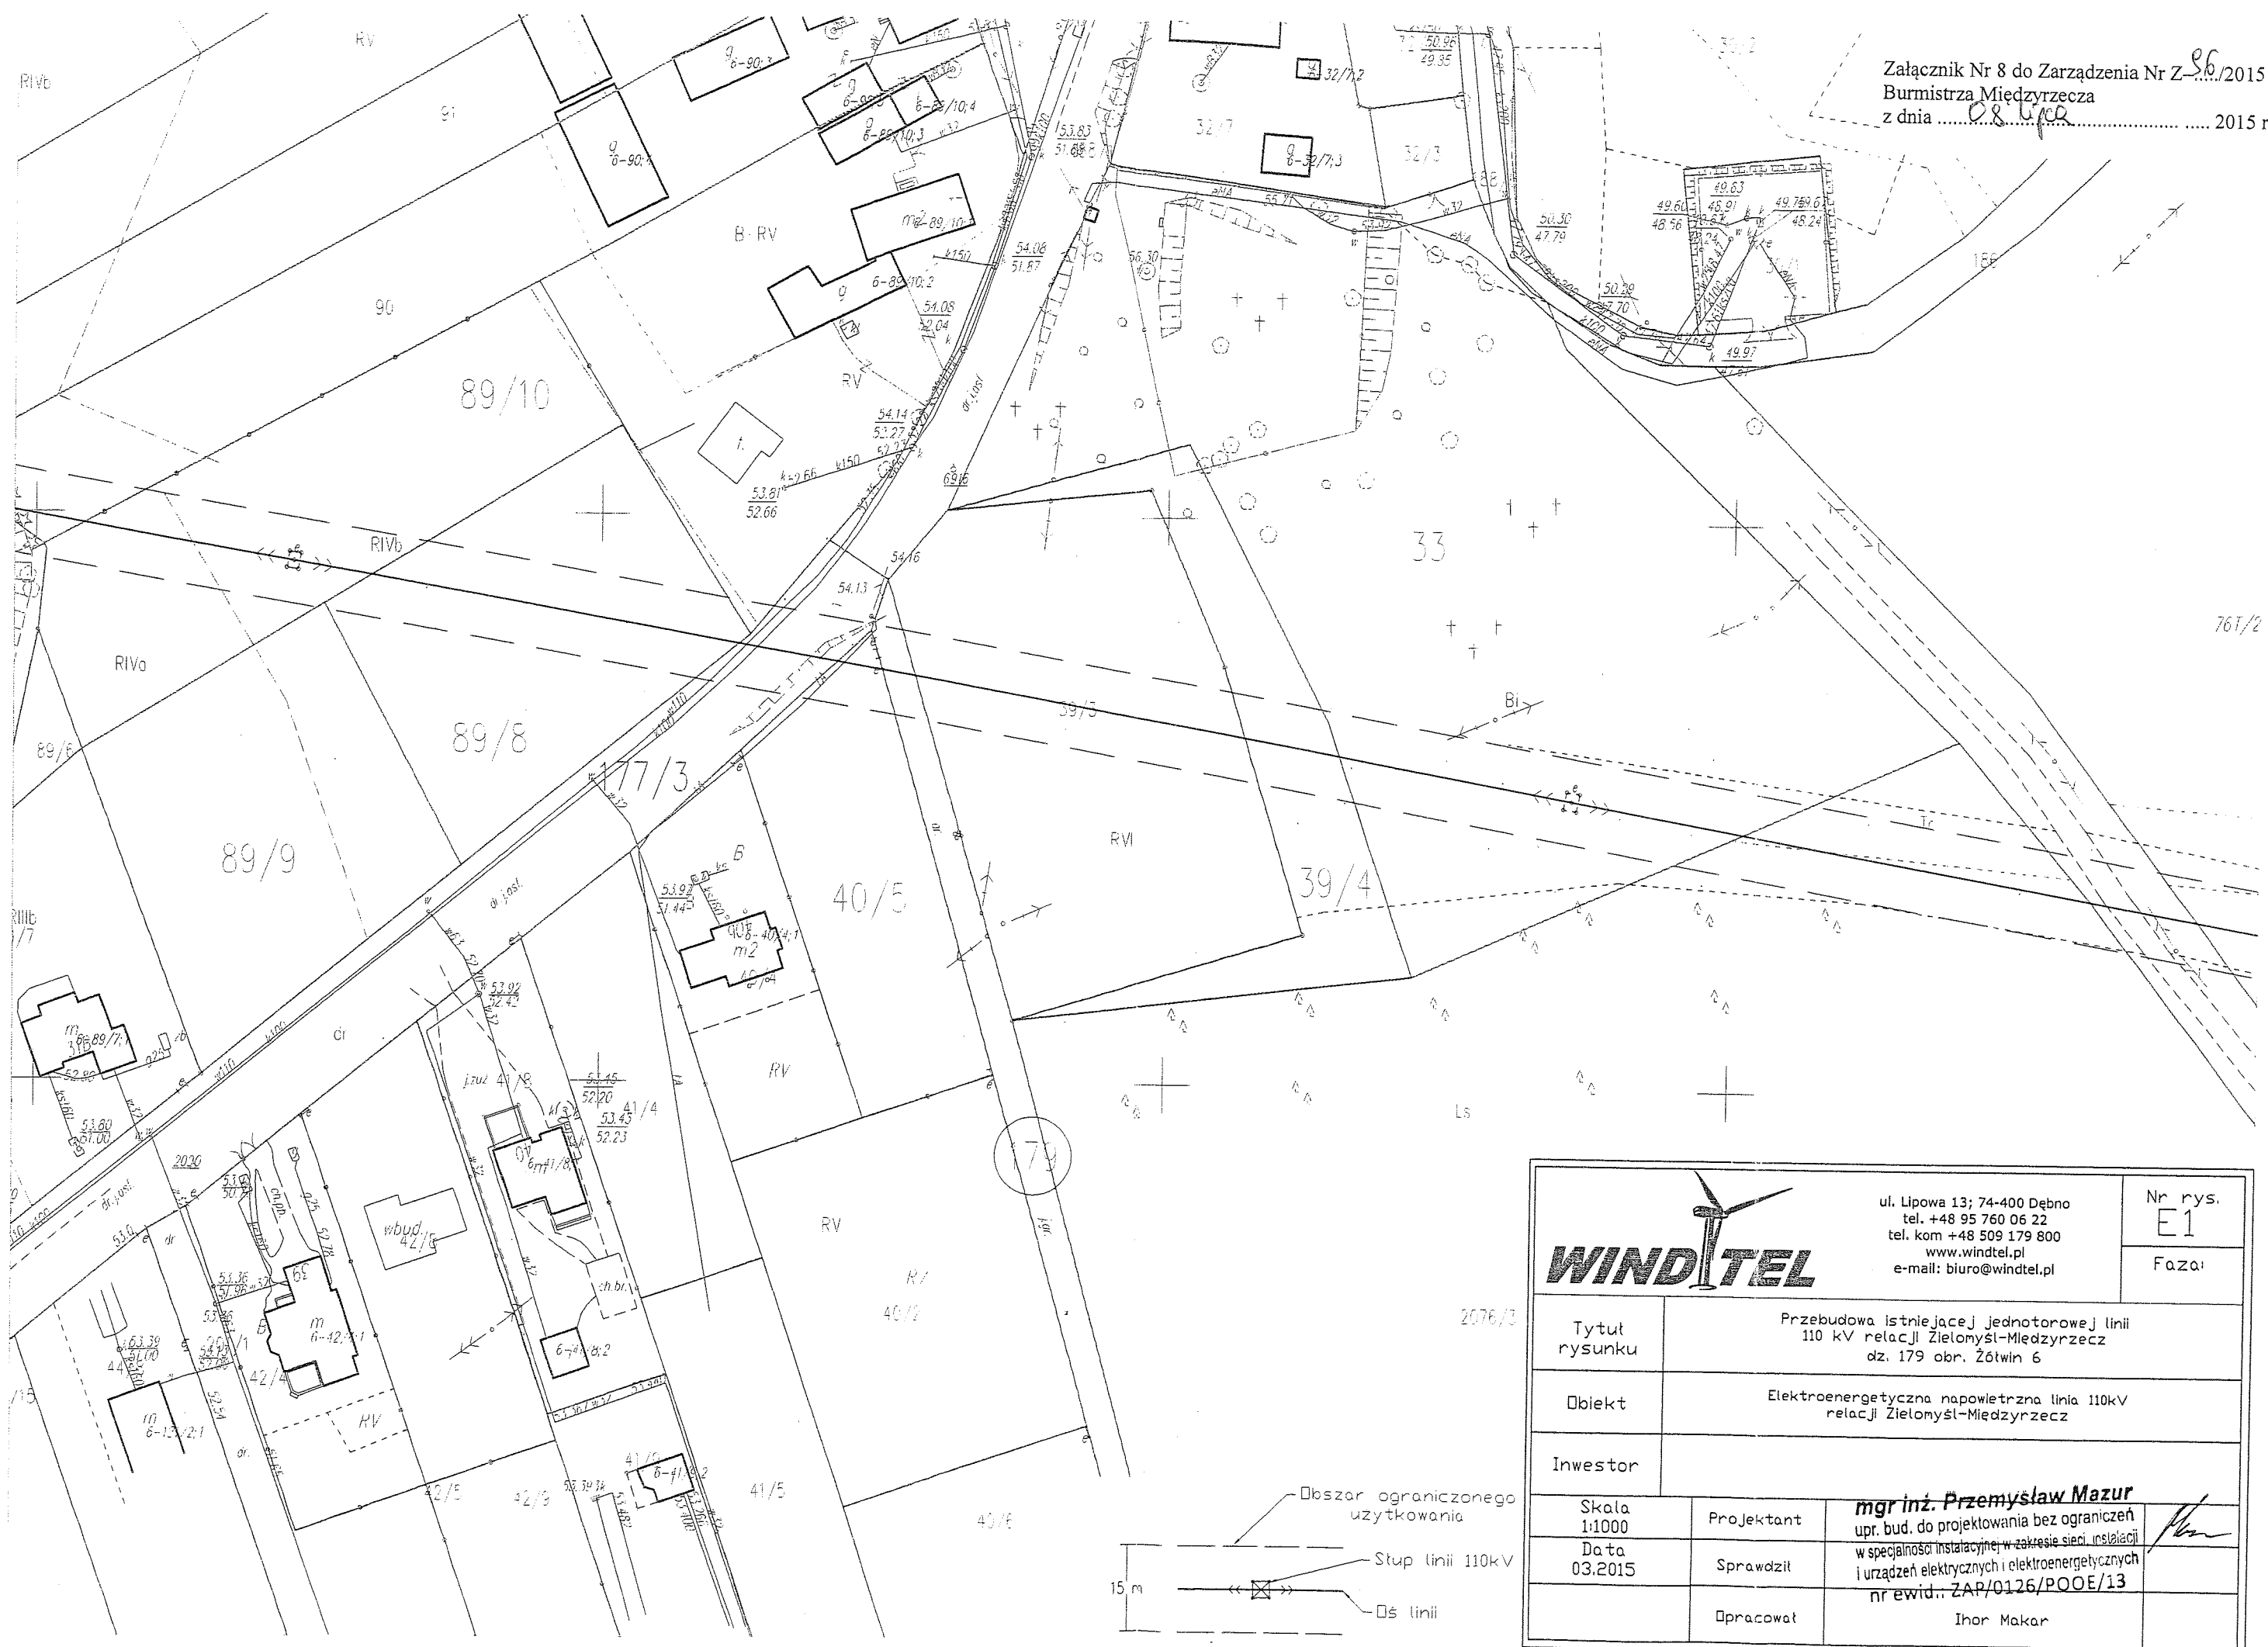
		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku	Przebudowa istniejącej jednorodowej linii 110 kV relacji Zielonyśl-Międzyrzecz dz. 200 obr. Żółwin 6			
Obiekt	Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Zielonyśl-Międzyrzecz			
Investor				
Skala 1:2000	Projektant	mgr inż. Przemysław Makar		
Data 03.2015	Sprawdził	opr. bud. do projektowania bez ogr. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń elektrycznych i elektroenerge		
	Dpracował	nr ewid.: ZAP/0126/POOL, JJ Ihor Makar		




		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku		Przebudowa istniejącej jednorowerowej linii 110 kV relacji Zielonyśl-Międzyrzecz dz. 174 obr. Żółwin 6		
Obiekt		Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Zielonyśl-Międzyrzecz		
Inwestor				
Skala 1:2000	Projektant	mgr inż. Przemysław Mazur		
Data 03.2015	Sprawdził	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: ZAP/0126/POOE/13 Inhor Makar		
	Dpracował			

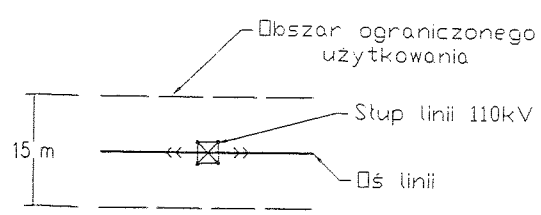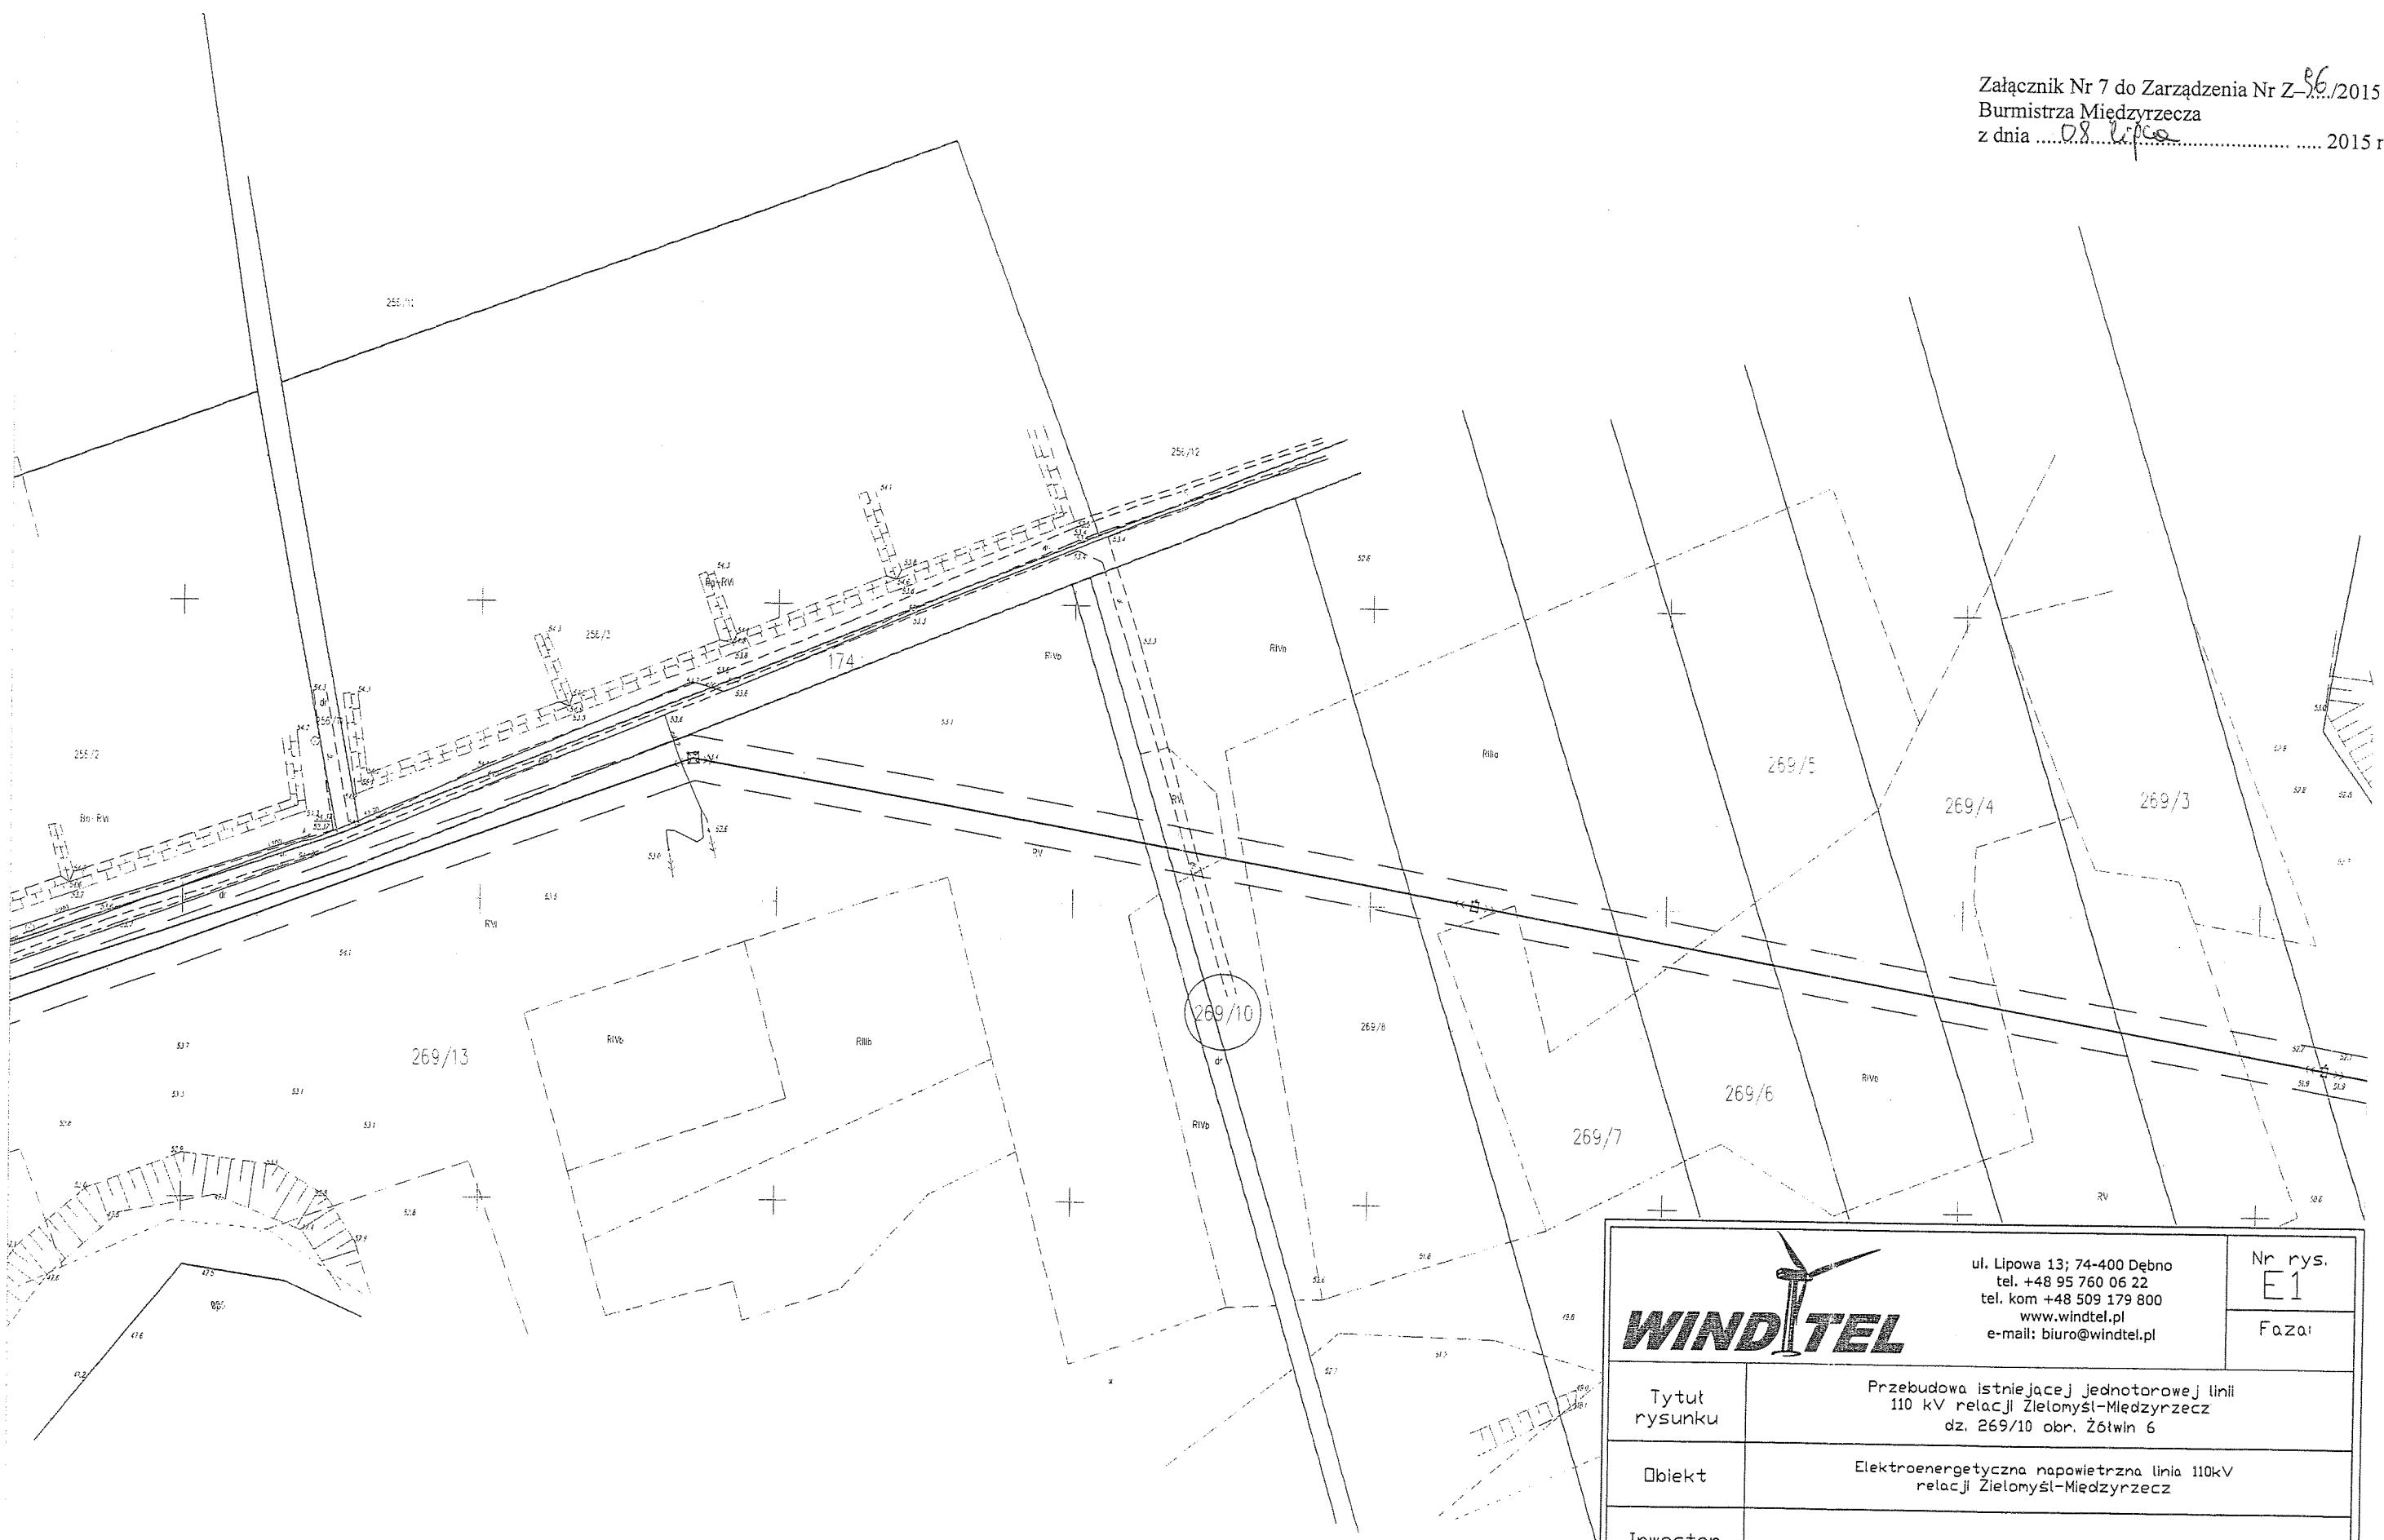




		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku		Przebudowa istniejącej jednotorowej linii 110 kV relacji Zielonyśl-Międzyrzecz dz. 269/10 obr. Żółwin 6		
Obiekt		Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Zielonyśl-Międzyrzecz		
Inwestor				
Skala 1:2000	Projektant	mgr inż. Przemysław Mazur upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: ZAP/0126/POOE/13		
Data 03.2015	Sprawdził			
	Dopracował	Ihor Makar		





		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku	Przebudowa istniejącej jednotorowej linii 110 kV relacji Zielonyś-Międzyrzecz dz. 179 obr. Żółtwin 6			
Obiekt	Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Zielonyś-Międzyrzecz			
Inwestor				
Skala 1:1000	Projektant	mgr inż. Przemysław Mazur		
Data 03.2015	Sprawdził	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. ZAP/0126/POOE/13		
	Opracował	Inhor Makar		

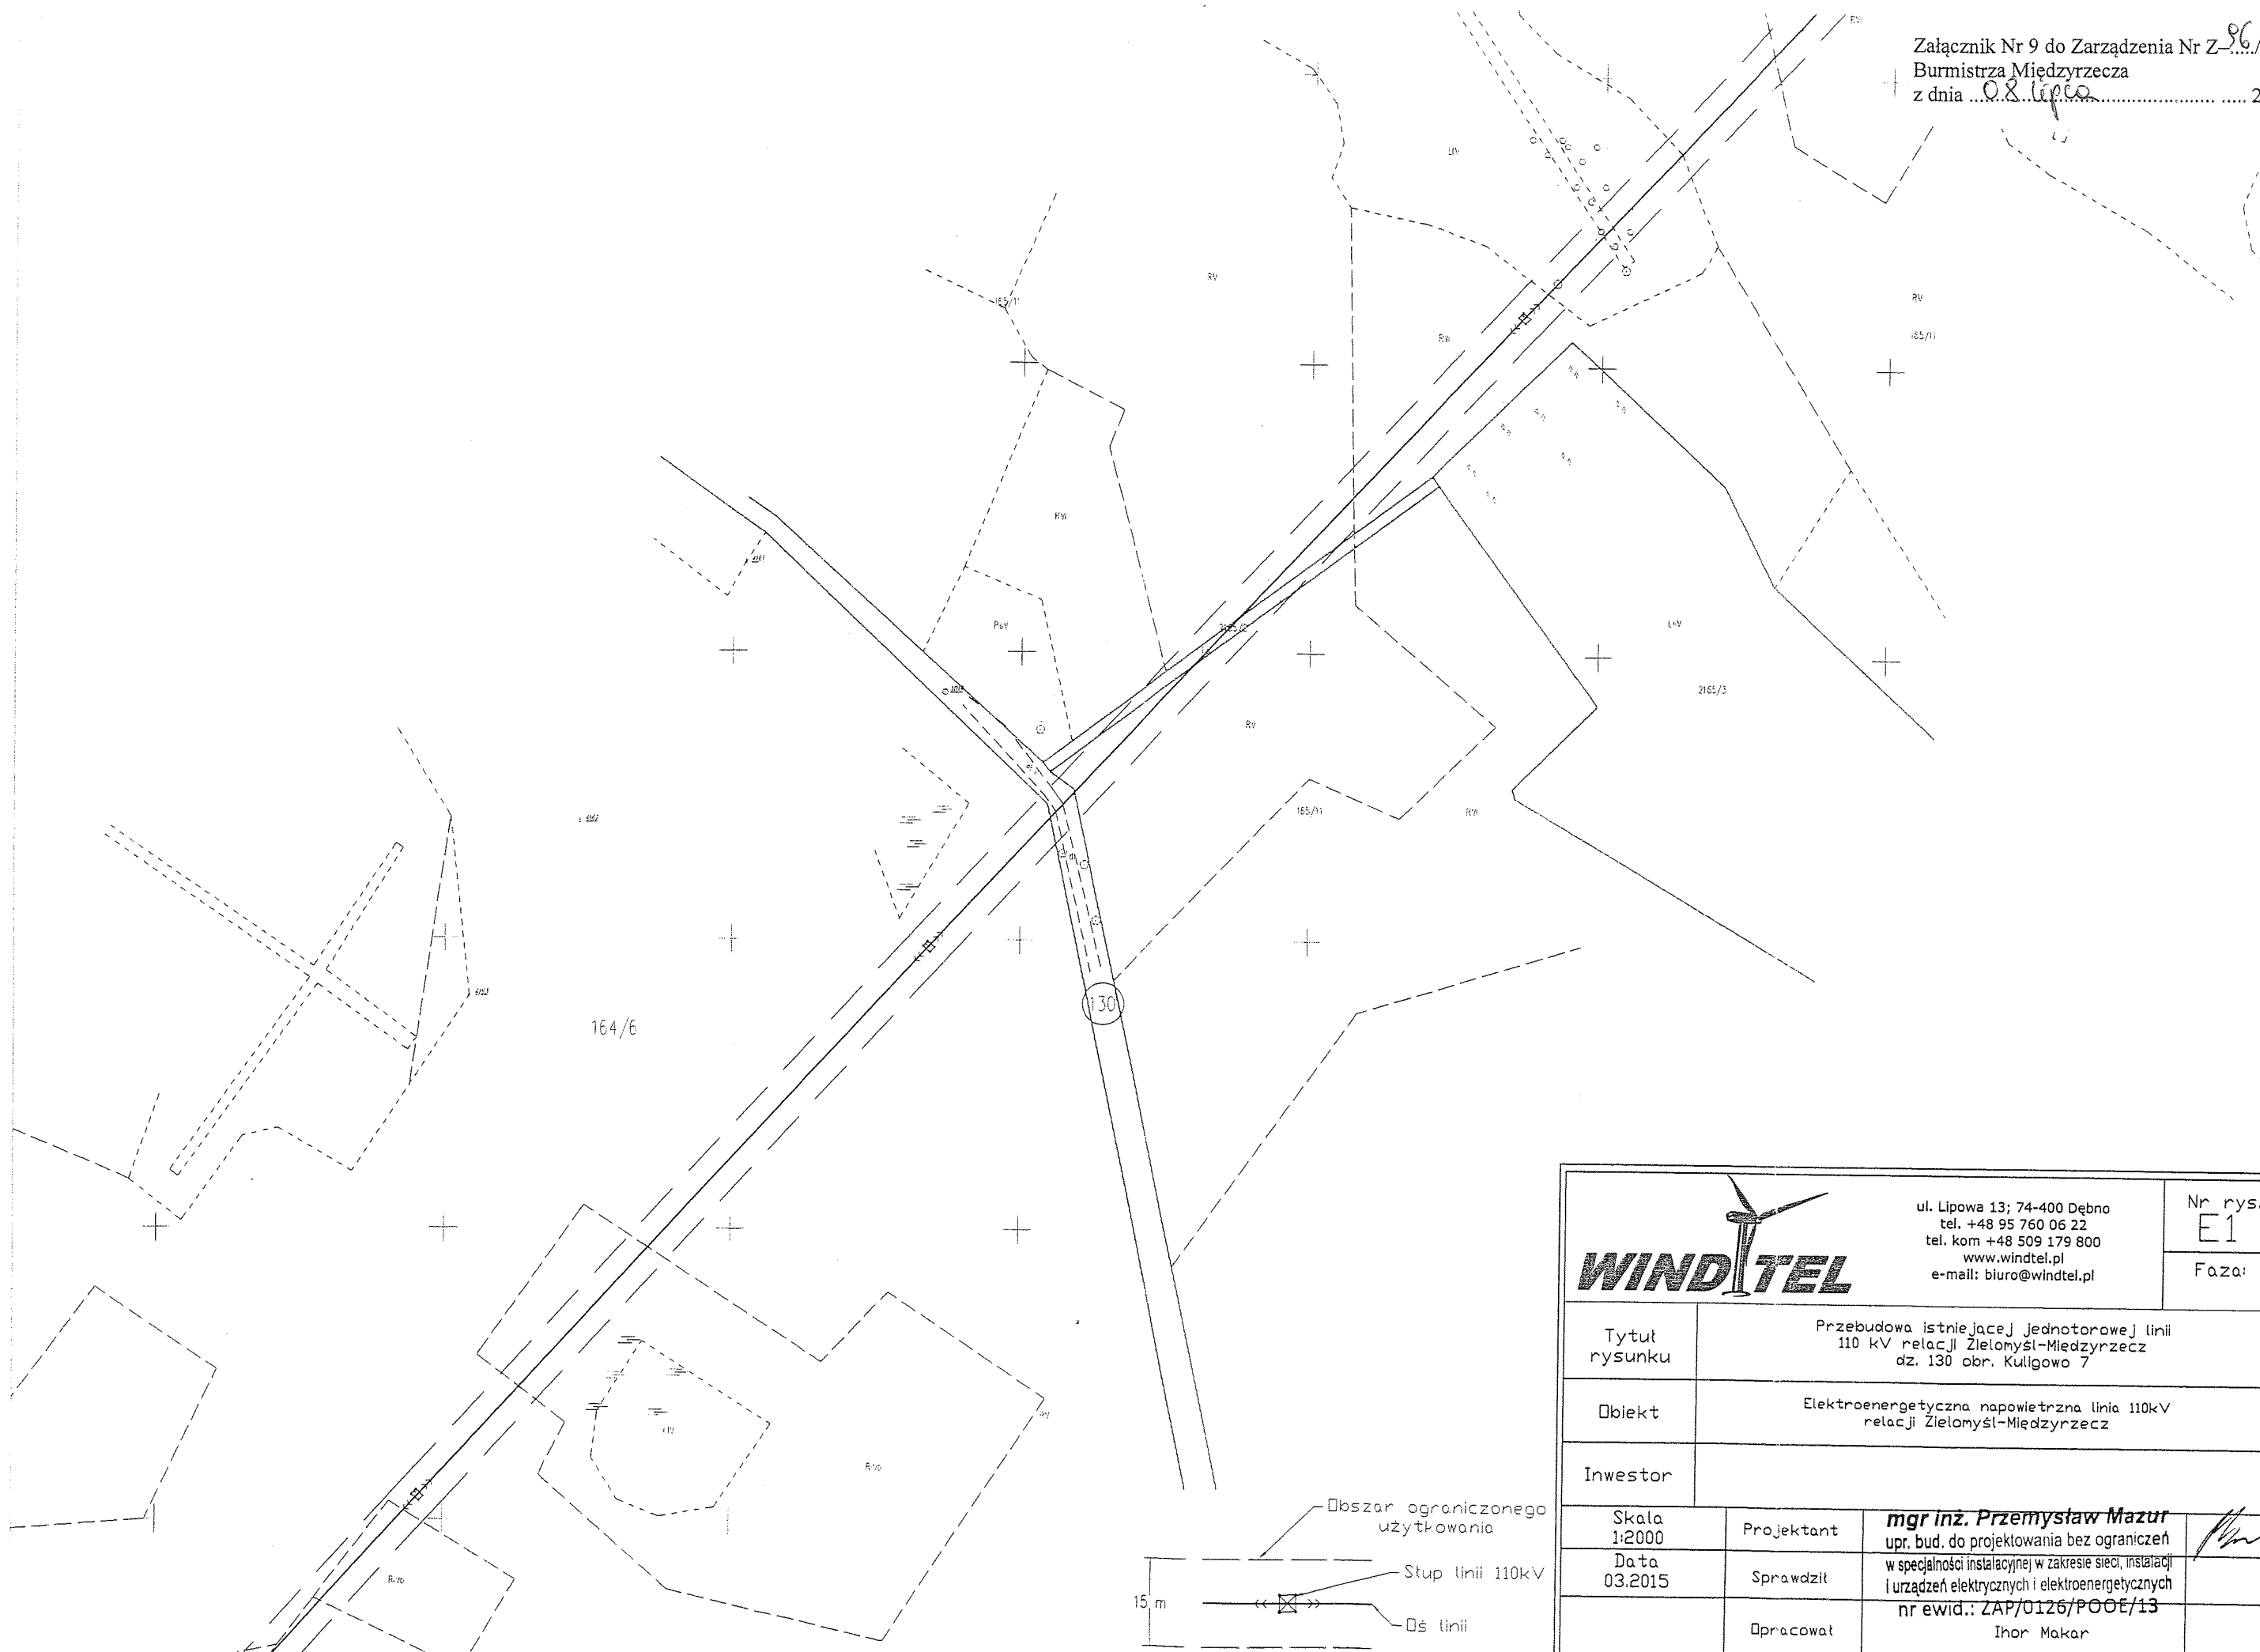



		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku	Przebudowa istniejącej jednotorowej linii 110 kV relacji Zielonyś-Międzyrzecz dz. 130 obr. Kulińkowo 7			
Obiekt	Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Zielonyś-Międzyrzecz			
Investor				
Skala 1:2000	Projektant	mgr inż. Przemysław Mazur		
Data 03.2015	Sprawdził	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: ZAP/0126/POOE/13		
	Opracował	Inhor Makar		

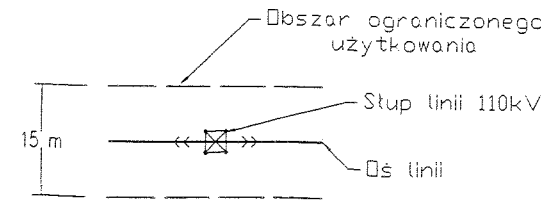


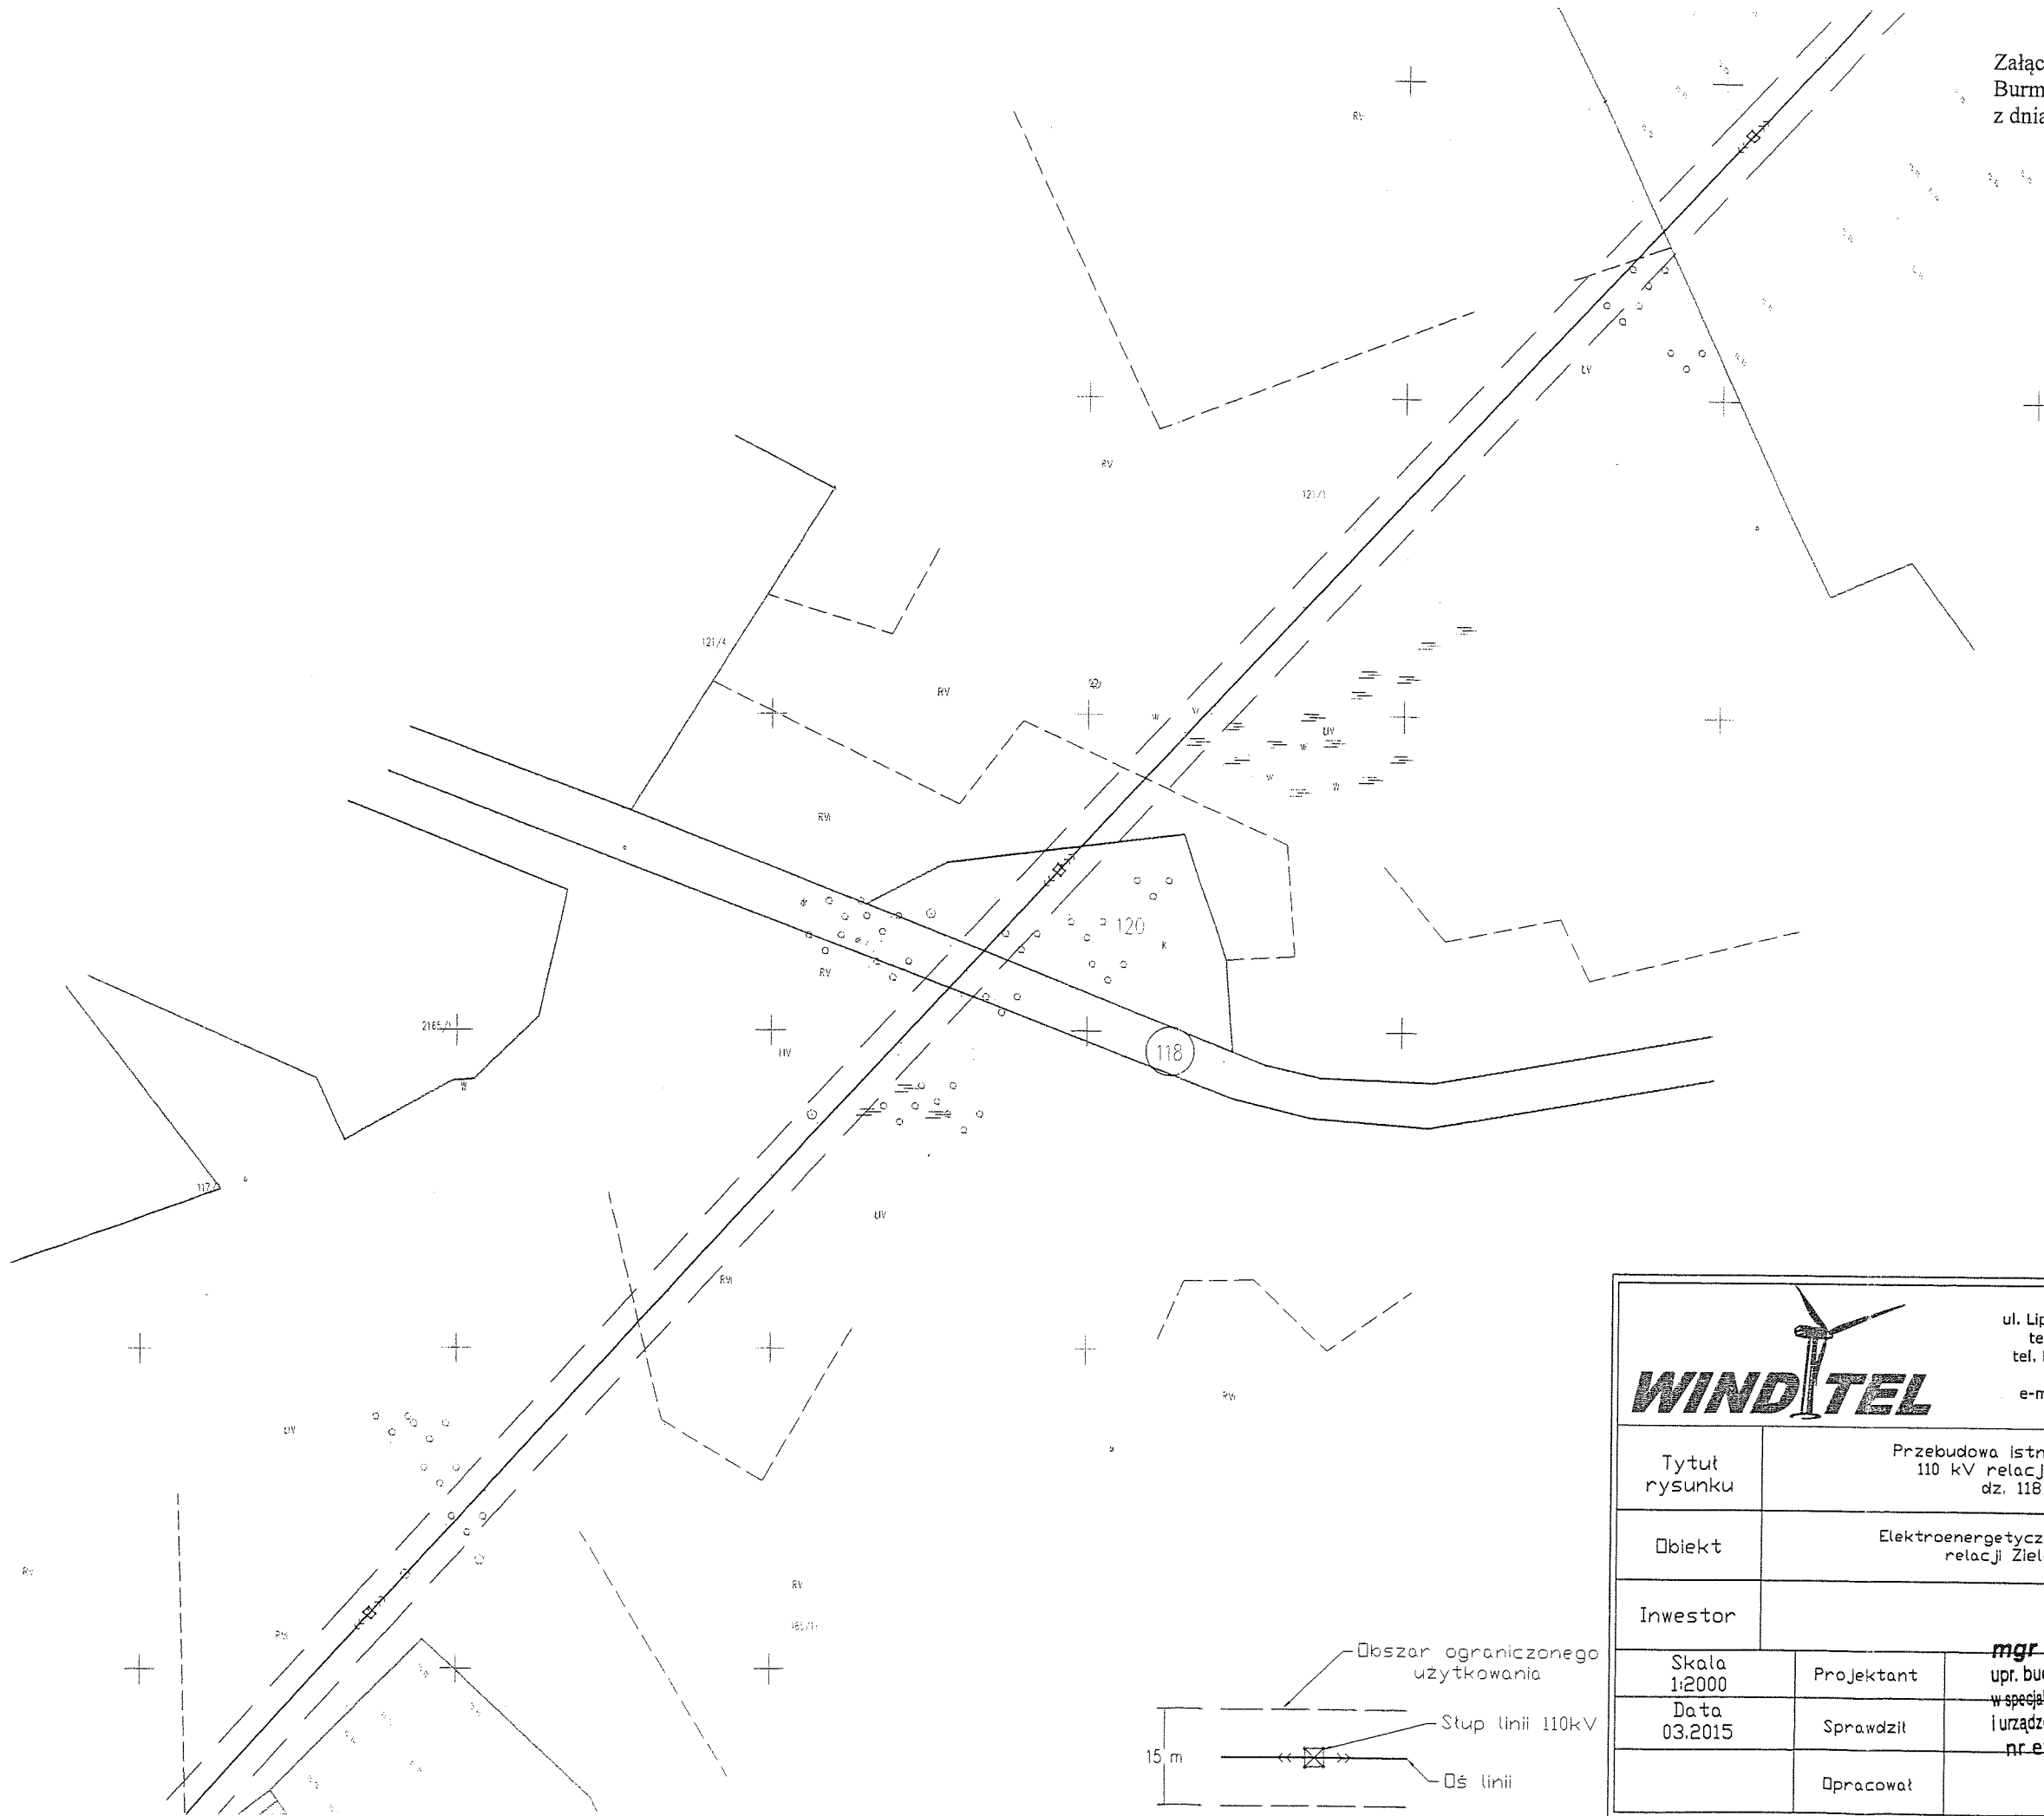

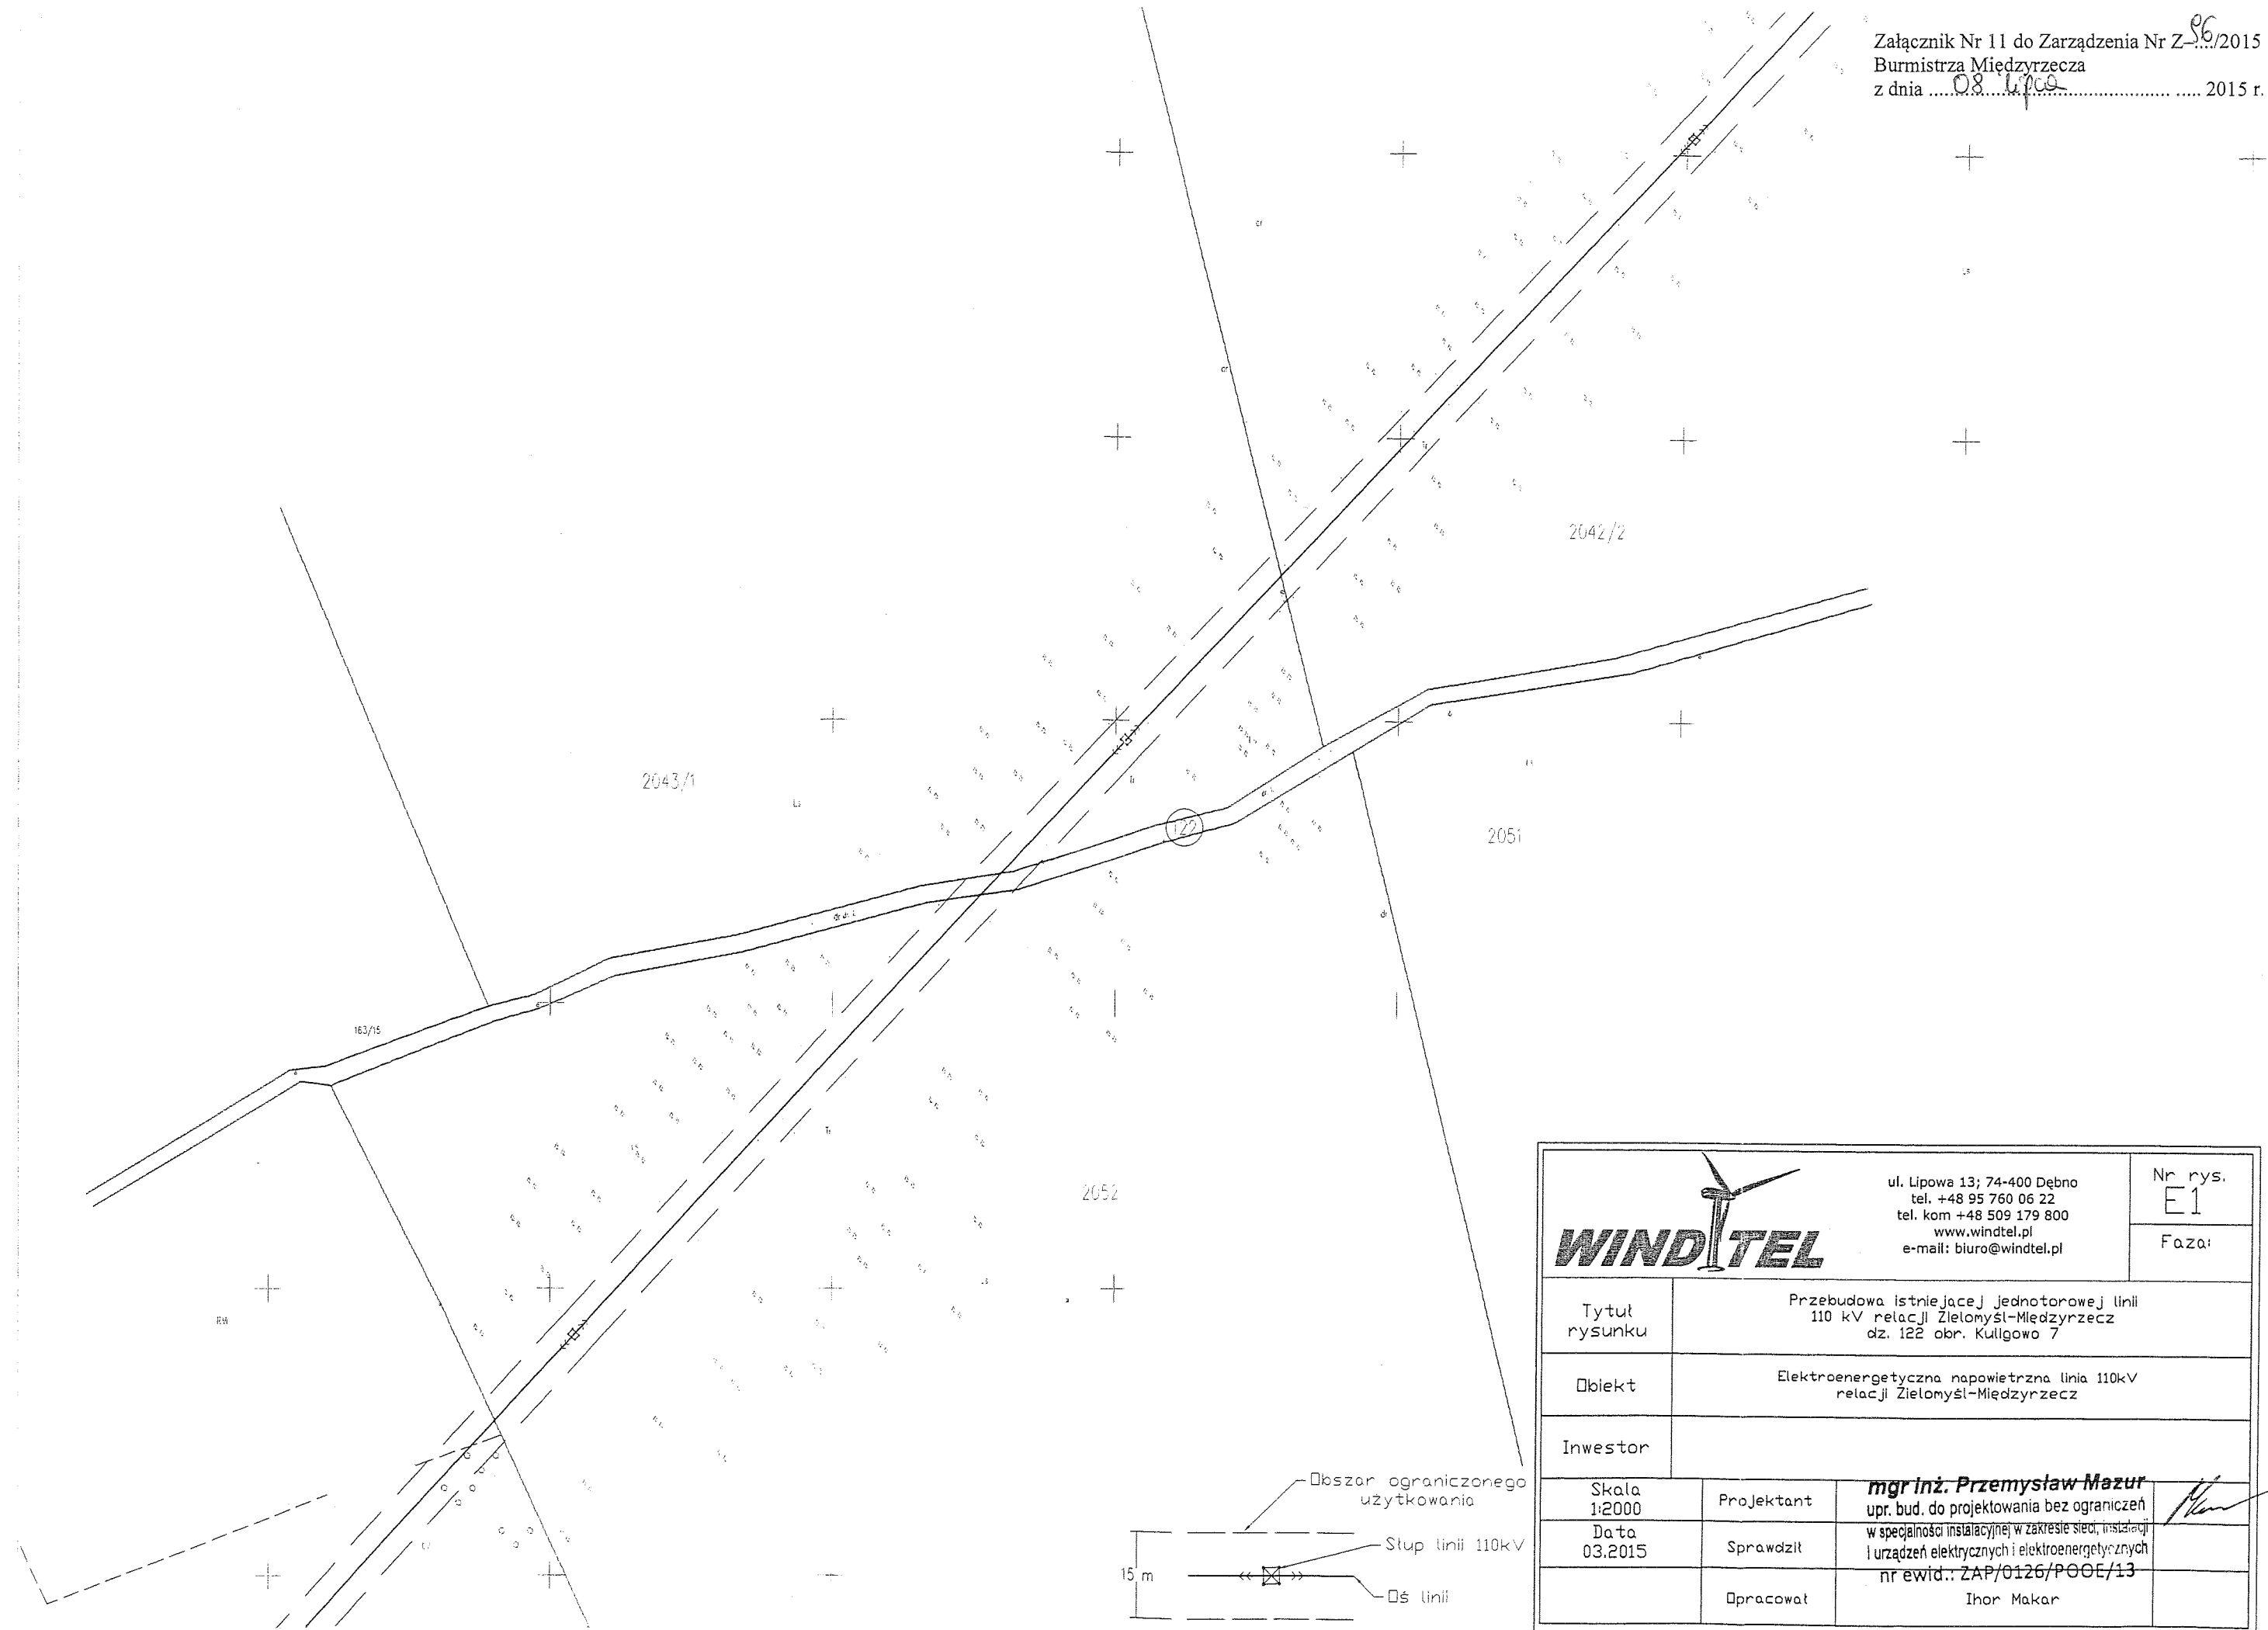


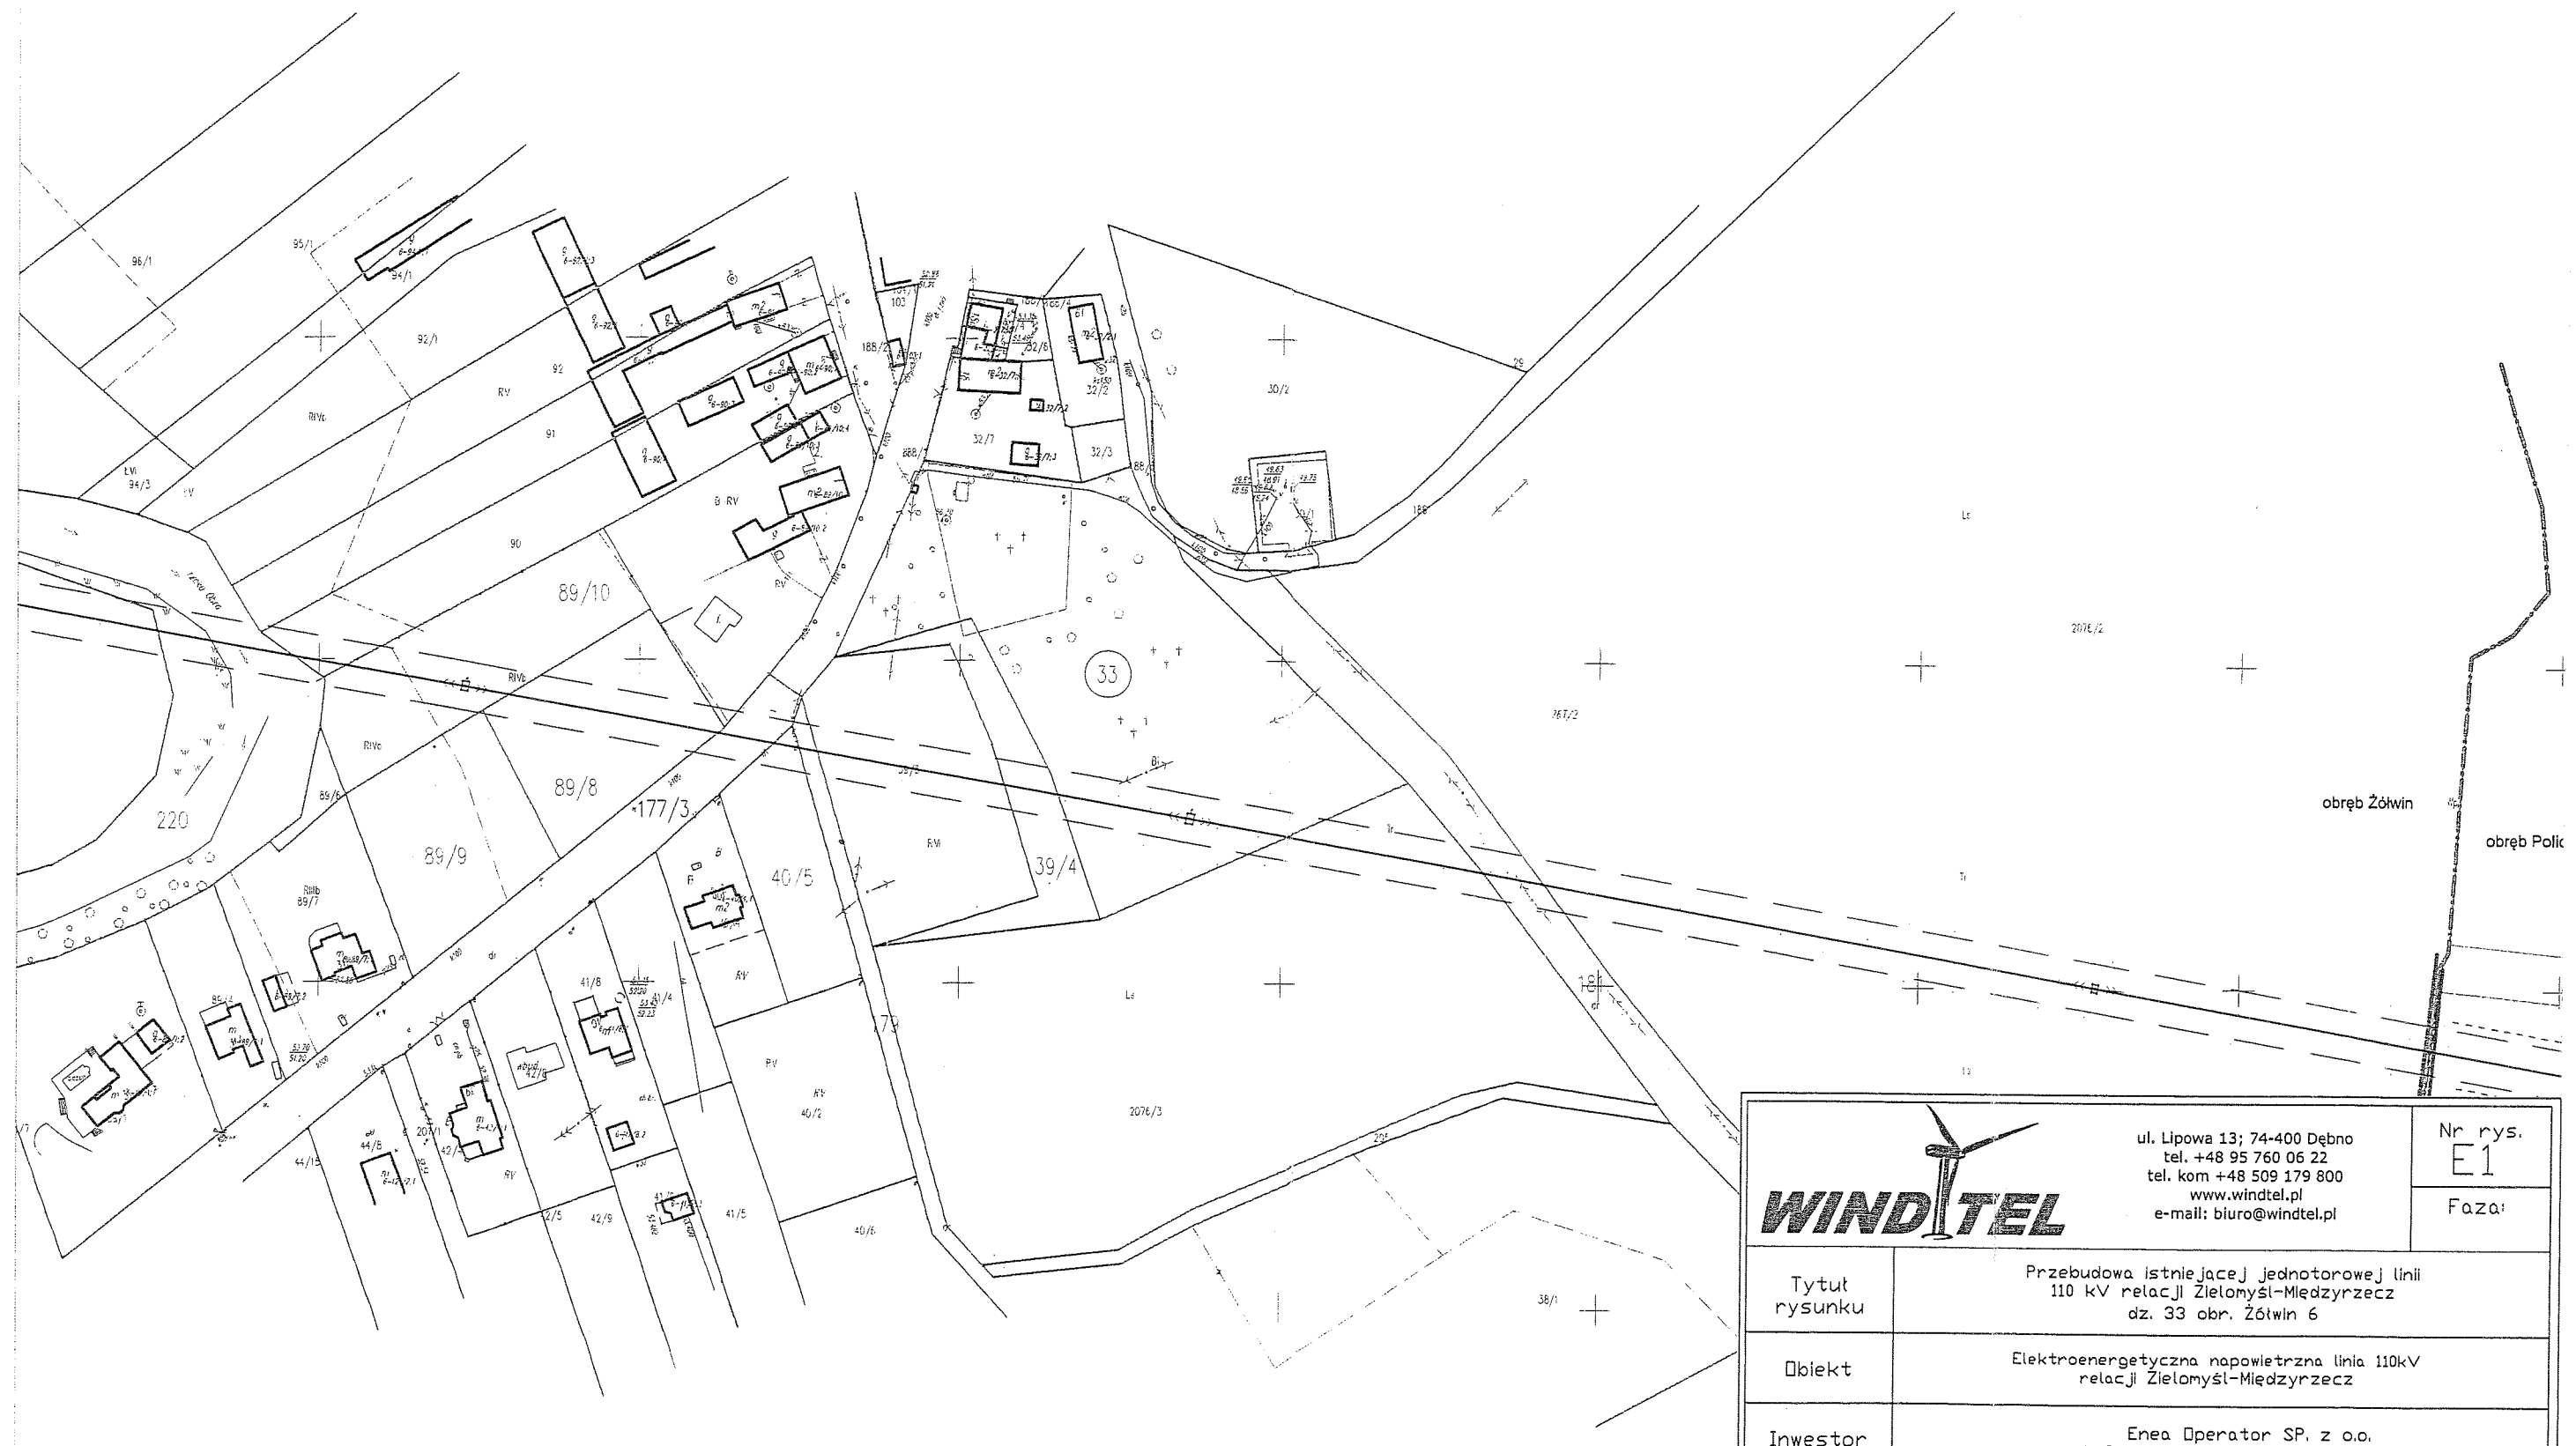
		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku	Przebudowa istniejącej jednotorowej linii 110 kV relacji Zielomysł-Międzyrzecz dz. 122 obr. Kullgowo 7			
Obiekt	Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Zielomysł-Międzyrzecz			
Inwestor				
Skala 1:2000	Projektant	mgr inż. Przemysław Mazur		
Data 03.2015	Sprawdził	opr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: ZAP/0126/POO/E/13		
	Opracował	Ihor Makar		

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr Z-86/2015
 Burmistrza Międzyrzecza
 z dnia 08 lipca 2015 r.

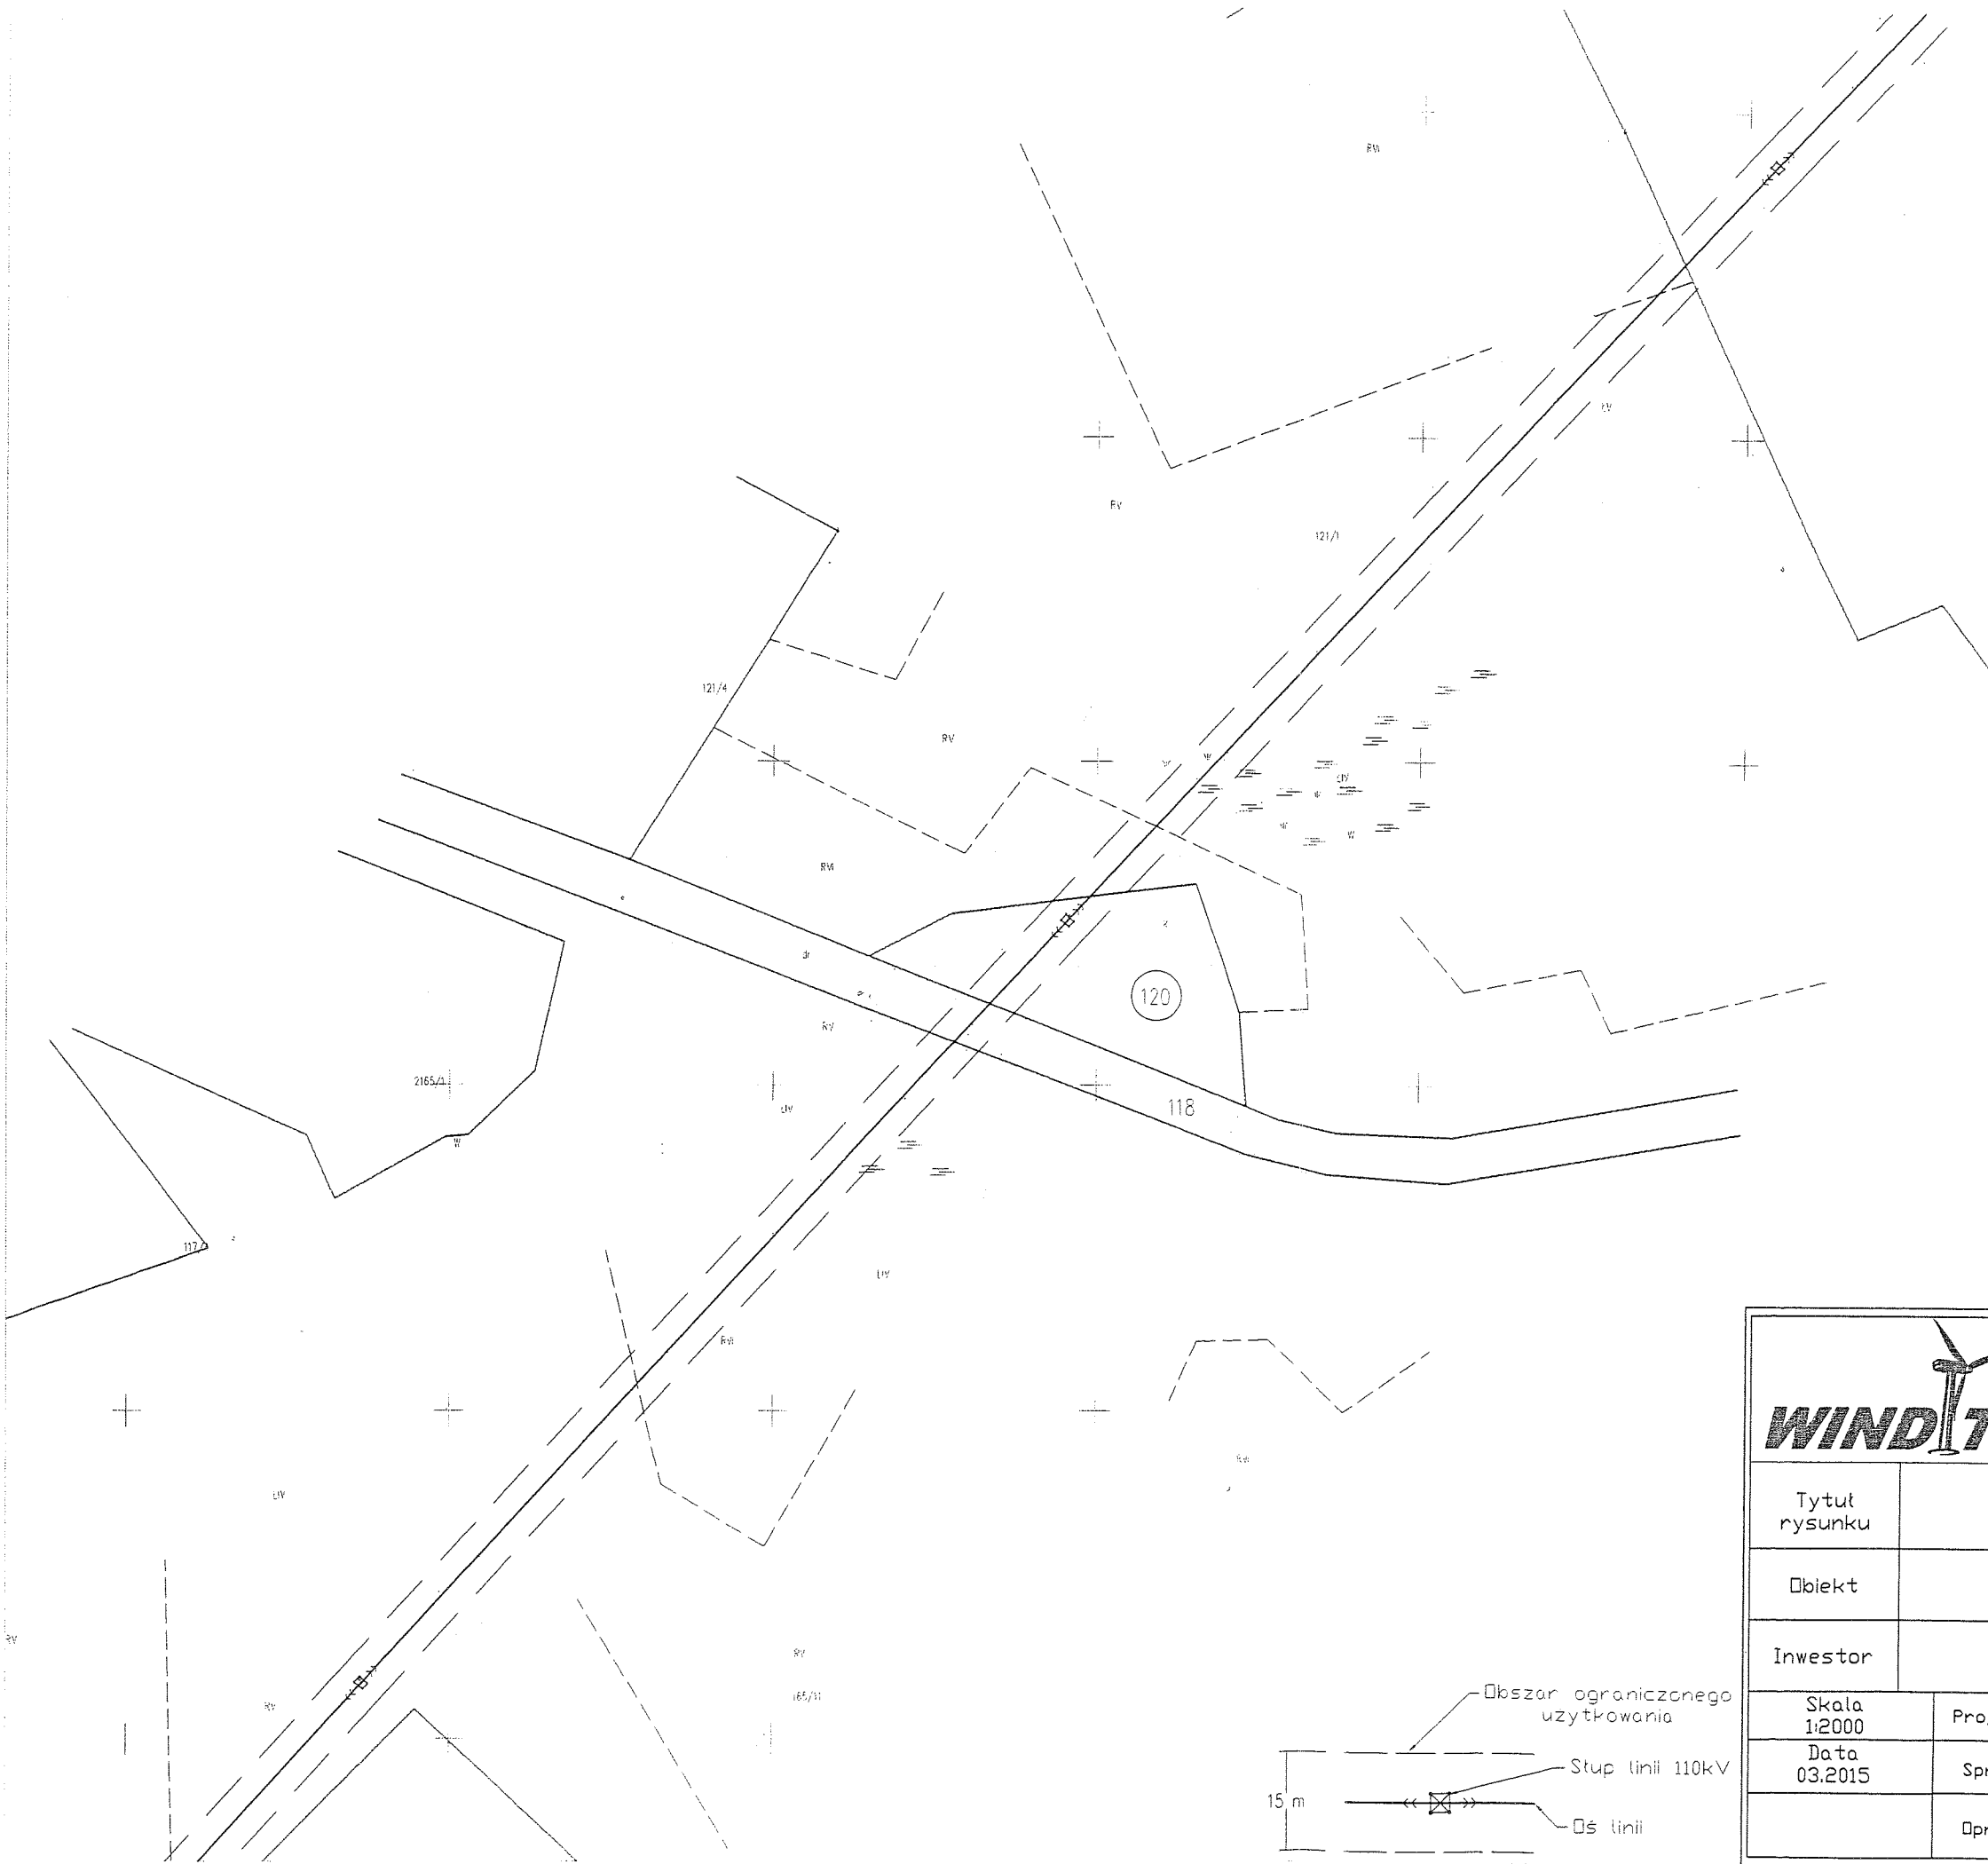

		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku	Przebudowa istniejącej jednotorowej linii 110 kV relacji Zielonyś-Międzyrzecz dz. 120 obr. Kullgowo 7			
Obiekt	Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Zielonyś-Międzyrzecz			
Inwestor	Enea Operator SP. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań			
Skala 1:2000	Projektant			
Data 03.2015	Sprawdził			
	Opracował	Ihor Makar		

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr Z-⁸⁶.../2015
 Burmistrza Międzyrzecza
 z dnia 08.11.2015 r.



		ul. Lipowa 13; 74-400 Dębno tel. +48 95 760 06 22 tel. kom +48 509 179 800 www.windtel.pl e-mail: biuro@windtel.pl		Nr rys. E1
				Faza:
Tytuł rysunku		Przebudowa istniejącej jednotorowej linii 110 kV relacji Zielonyś-Międzyrzecz dz. 33 obr. Żółwin 6		
Obiekt		Elektroenergetyczna napowietrzna linia 110kV relacji Zielonyś-Międzyrzecz		
Inwestor		Enea Operator SP. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań		
Skala 1:2000	Projektant			
Data 03.2015	Sprawdził			
	Opracował	Ihor Makar		